



# PŘEDPOKLÁDANÉ NAPÁJENÍ


STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ ČEZ  
TN-C (3/PEN, AC50Hz 400/230V)




RE – nový, nař. typ ER 212  
1NPE, AC50Hz 230V/TN-C-S

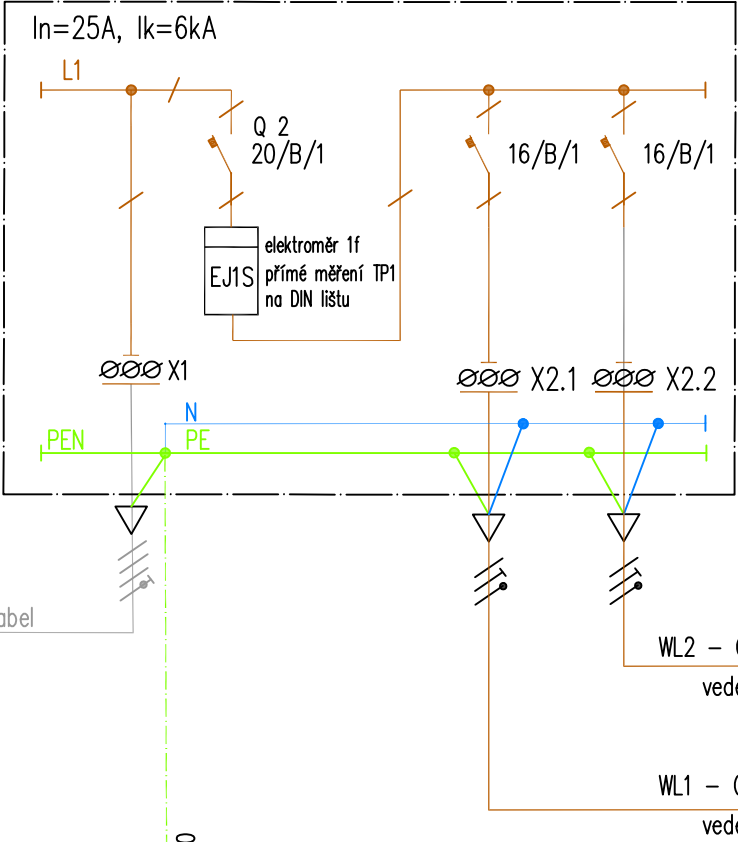

ROZVADĚČ MUR – nový  
UMÍSTĚN NA PORTÁLE SSZ  
1NPE, AC50Hz 230V/TN-S



ŘADIČ SSZ – nový  
UMÍSTĚN VEDLE ST. ROZVADĚČE RE-1  
1NPE, AC50Hz 230V/TN-S



## NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

BOD PŘIPOJENÍ : 3PEN, AC50Hz 400/230V/TN-C  
ROZVADĚČ MĚŘENÍ: 1PEN, AC50Hz 230V/TN-C-S  
ŘADIČ SSZ: 1NPE, AC50Hz 230V/TN-S  
ROZVADĚČ MUR: 1NPE, AC50Hz 230V/TN-S

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

čl. 411.1 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna: základní izolací, přepážkami, kryty

- OCHRANA PŘI PORUŠE je zajištěna:  
JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41-ed.3

Řadič SSZ, rozvaděč MOR, elektroměrový rozvaděč RE-1

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojení venkovního zařízení SSZ a MOR

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním




## POZNÁMKA:

A: PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ

Pospojování na zemní pásek (nebo drát FeZn Ø10mm) a povrchová úprava spojů musí být provedena dle ČSN 33 2000-5-54, ed3.

Zemní spoje jsou provedeny vždy dvěma zemními svorkama.

# SO 402

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík	 	 <div><b>AŽD Praha s.r.o.</b> Divize Automatizace sílniční techniky Křížkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno Tel.: +420 541 421 540 E-mail: info@azd.cz</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček			
VYPRACOVAL	Bc. Petr Pospíšil			
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, silnice I/14, k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]			
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE SSZ A INSTALACE MUR NA PPCH ULICE KRÁLOVÉHRADECKÁ, SILNICE I/14, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		DATUM	11/2022
			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	–
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 402 – MĚŘENÍ ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI (MUR) UL. KRÁLOVÉHRADECKÁ		STUPEŇ PD	DÚSP + DPS
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU		ČISL. ZAKÁZKY	M93 P48 21
OBSAH:			ČIS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
	PŘEDPOKLÁDANÉ NAPÁJENÍ			05