



PŘEDPOKLÁDANÉ NAPÁJENÍ


STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ ČEZ
TN-C (3/PEN, AC50Hz 400/230V)




RE – nový, nař. typ ER 212
1NPE, AC50Hz 230V/TN-C-S



ROZVADĚČ MUR – nový
UMÍSTĚN NA PORTÁLE SSZ
1NPE, AC50Hz 230V/TN-S



ŘADIČ SSZ – nový
UMÍSTĚN VEDLE ST. ROZVADĚČE RE-1
1NPE, AC50Hz 230V/TN-S

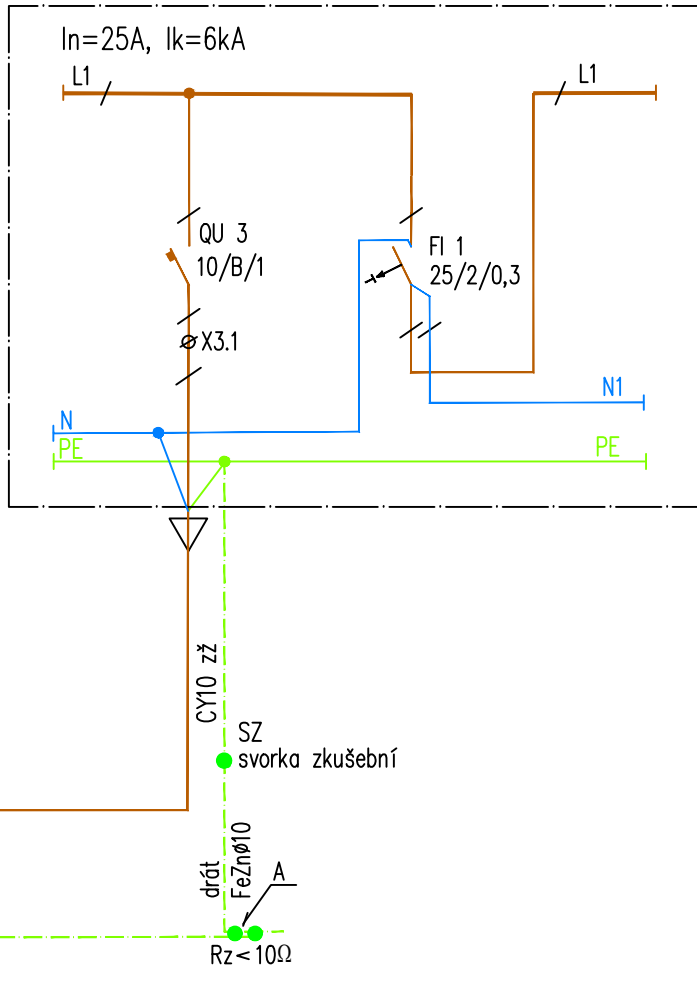

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- čl. 411.1 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna: základní izolací, přepážkami, kryty
- OCHRANA PŘI PORUŠE je zajištěna:
JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41-ed.3
 - Řadič SSZ, rozvaděč MUR, elektroměrový rozvaděč RE-1
Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky
 - Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním
 - Připojení venkovního zařízení SSZ a MUR
Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem
 - Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním


POZNÁMKA:

A: PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ
Pospojování na zemní pásek (nebo drát FeZn Ø10mm) a povrchová úprava spojů musí být provedena dle ČSN 33 2000-5-54, ed3.
Zemní spoje jsou provedeny vždy dvěma zemními svorkami.


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

BOD PŘIPOJENÍ : 3PEN, AC50Hz 400/230V/TN-C
ROZVADĚČ MĚŘENÍ: 1PEN, AC50Hz 230V/TN-C-S
ŘADIČ SSZ: 1NPE, AC50Hz 230V/TN-S
ROZVADĚČ MUR: 1NPE, AC50Hz 230V/TN-S

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO 42.25
stožárová svorkovnice
TN-C-S

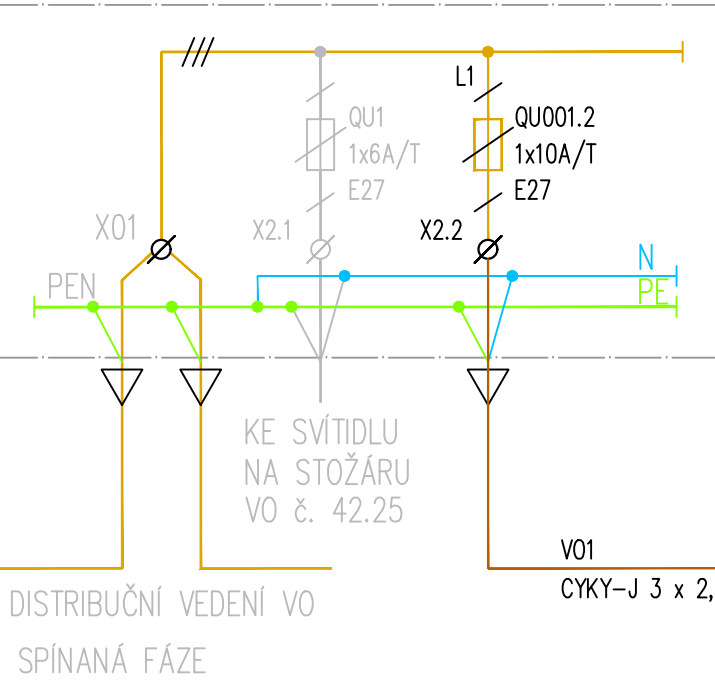

STOJNA PORTÁLU ČÍSLO 1
stožárová svorkovnice
TN-S



SO 401

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík		
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček		
VYPRACOVAL	Bc. Petr Pospíšil		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, silnice I/14, k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]		
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE SSZ A INSTALACE MUR NA PPCH ULICE KRÁLOVÉHRADECKÁ, SILNICE I/14, ÚSTÍ NAD ORLICÍ	DATUM	11/2022
		FORMÁT	2xA4
		MĚŘÍTKO	-
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 401 – REKONSTRUKCE SSZ	STUPEŇ PD	DÚSP + DPS
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU	ČÍS. ZAKÁZKY	M93 P48 21
OBSAH:	PŘEDPOKLÁDANÉ NAPÁJENÍ	ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
			04