


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100 RC

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

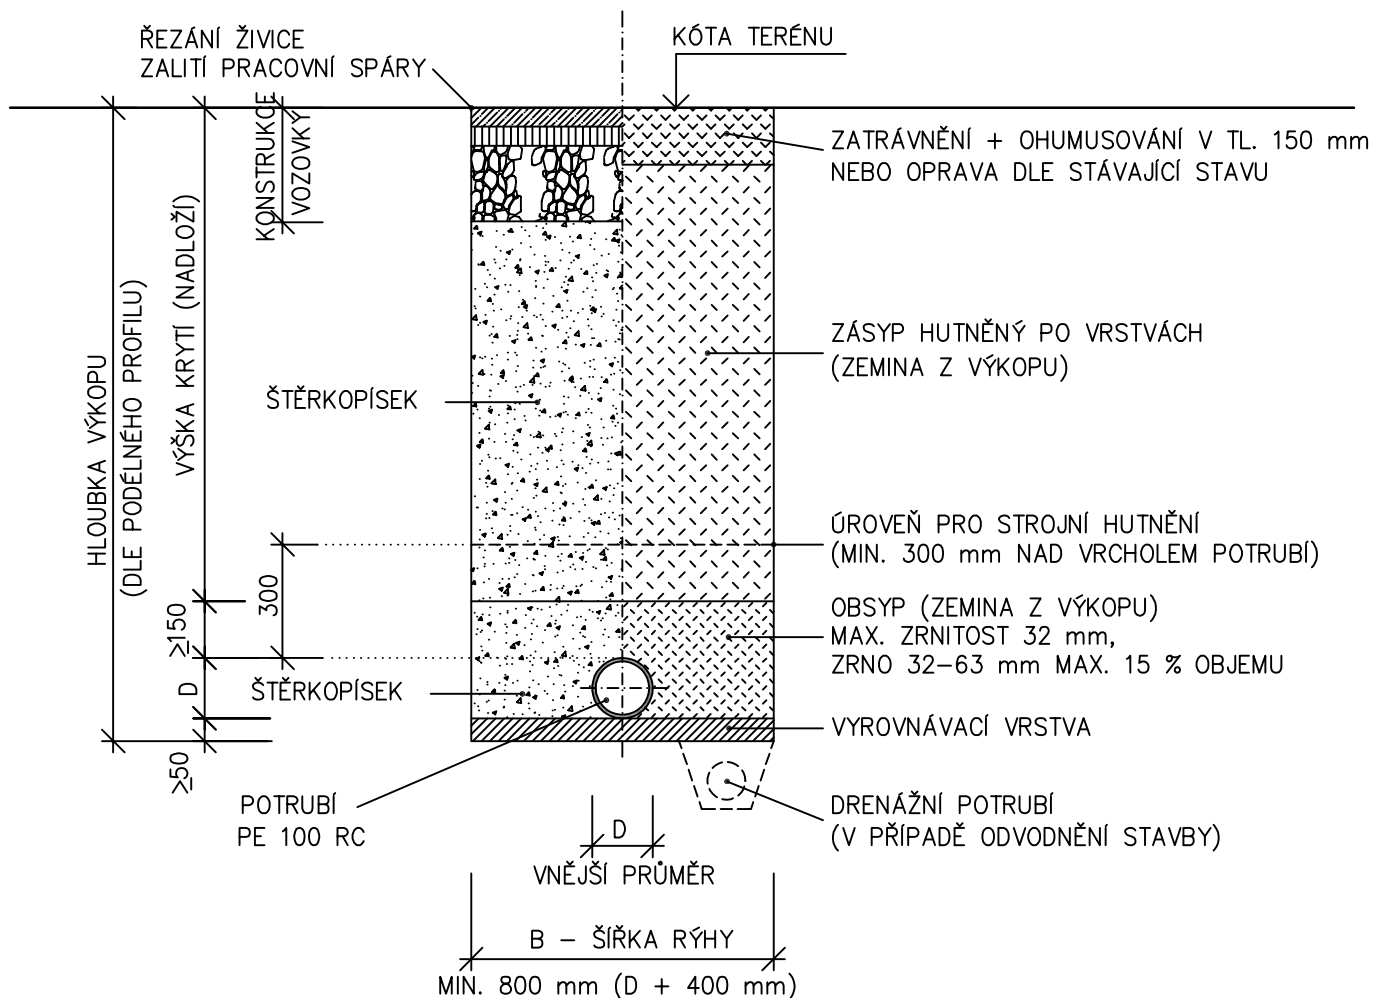

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Vypracoval:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		JDS projekt, s.r.o. Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 288 03 736	
Technická kontrola:	Jana Procházková, PhD.			
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DiS.			
Region: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Obec: ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor: TEPVOS, spol. s r.o., TŘEBOVSKÁ 287, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTY			Stupeň:	DSP
Akce: OBNOVA – VODOVOD POD LESEM – PE RC DN100			Zak. č.:	144-15-3
			Arch. č.:	144-15
Objekt: IO 01 OBNOVA VODOVODU			Datum:	12/2015
			Formát:	A4
Obsah: VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU			Měřítko.:	Číslo příl. výkresu:
			Kóty: m	D.1.6