


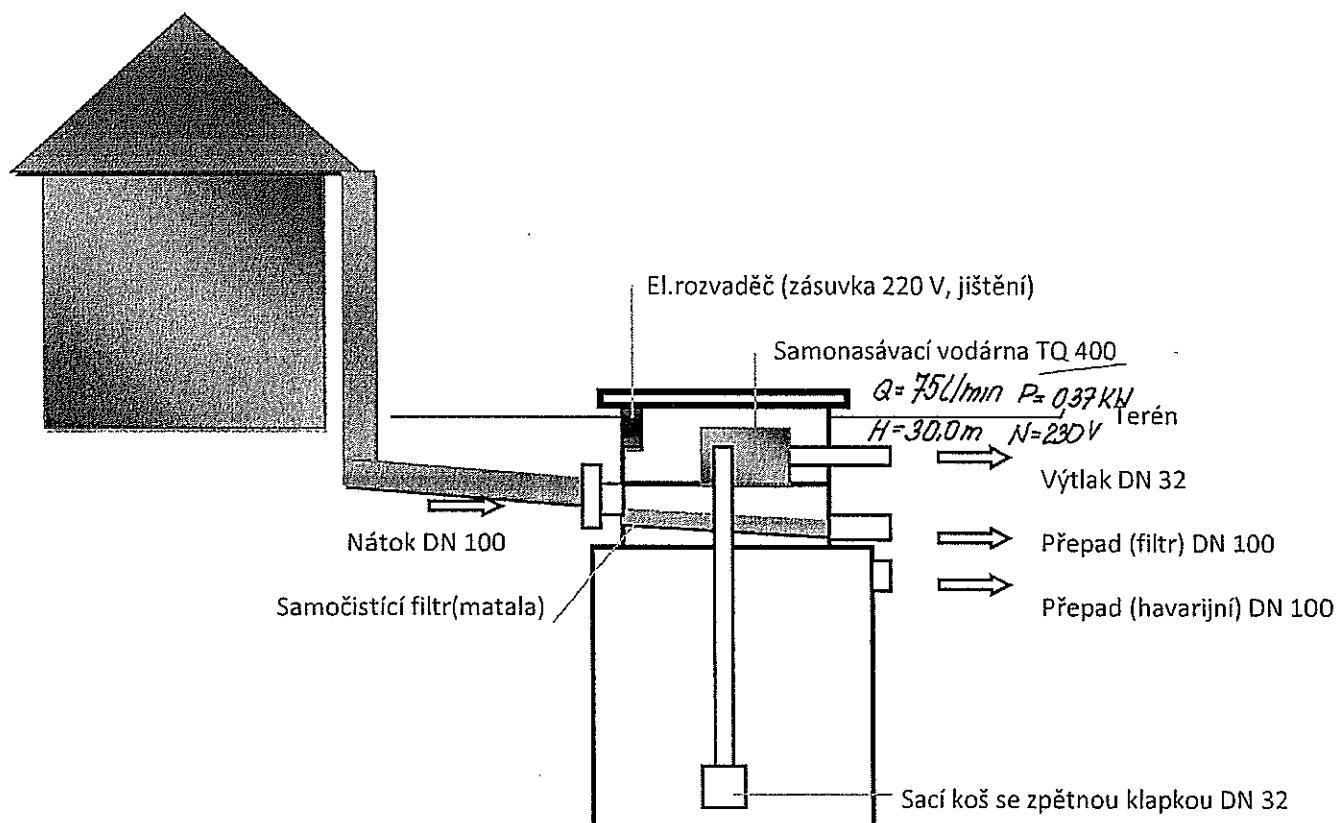
REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Husova, Ježkova, Ústí nad Orlicí 562 01, Pardubický kraj		
OBJEDNATEL:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24		
	Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí 562 01		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	starosta Petr Hájek, tel.:465 514 111; děkan P.ThLic. Vladislav Brokeš, mob.:731 402 221		
<b>PROJEKTANT:</b>  <b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ; Ing.arch. D.URBÁNEK; Ing. H.ŠANTAVÁ, Ing. L.POLEDNE, AI		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. E. JIRGLOVÁ	Ing. E. JIRGLOVÁ	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 007 033 17 00	<b>NÁZEV DÍLA:</b> <b>Ústí nad Orlicí</b> <b>Revitalizace centra</b> <b>Městské památkové zóny</b> <b>(VERZE 3/2017 - REDUKOVANÁ)</b>		<b>Č.PARÉ:</b>
DATUM: ÚPRAVA 3/2017			
POČET A4: 2			
NÁZEV*.DWG:			
MĚŘÍTKO:	<b>ČÁST:</b> <b>D.1.4.1 SO.08c - JÍMÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD, ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM</b>		<b>Č.PŘÍLOHY:</b>  <b>D.1.4.1/B.04</b>
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	<b>NÁZEV PŘÍLOHY:</b> <b>AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY</b>		
PROFESE: ZTI			

# DEŠŤOVÝ PROGRAM NDV 2 EK



## Schema napojení



## Stavební připravenost

- Stavební jáma o půdorysném rozměru 1820 x 1820 mm.
- Hloubka jámy při přívodu v 700 mm je 2400 mm.
- Betonové dno tl. 200 mm.
- Usazení nádoby na vodorovné betonové dno bez ostrých výstupků.
- Napojení potrubí dešťové vody do připraveného hrdla DN 100.
- Dipojení přepadu z filtru a přepadu přebytečné vody do vsakovací jámky nebo do zasakovacích tunelů.
- Napojení výtlaču DN 32 a natažení na vhodné místo, potrubí ukončit uzavíracím ventilem.
- Přívod jištěného el. kabelu (10 A) 3x1,5 CYKY, napojení na připravené svorky v el. rozvaděči.
- Napuštění nádrže vodou do výšky přepadu.
- Zасыпání nádrže prosátou zeminou, štěrkem, pískem apod.
- Zařízení je připravené k provozu.

NDV2-EK

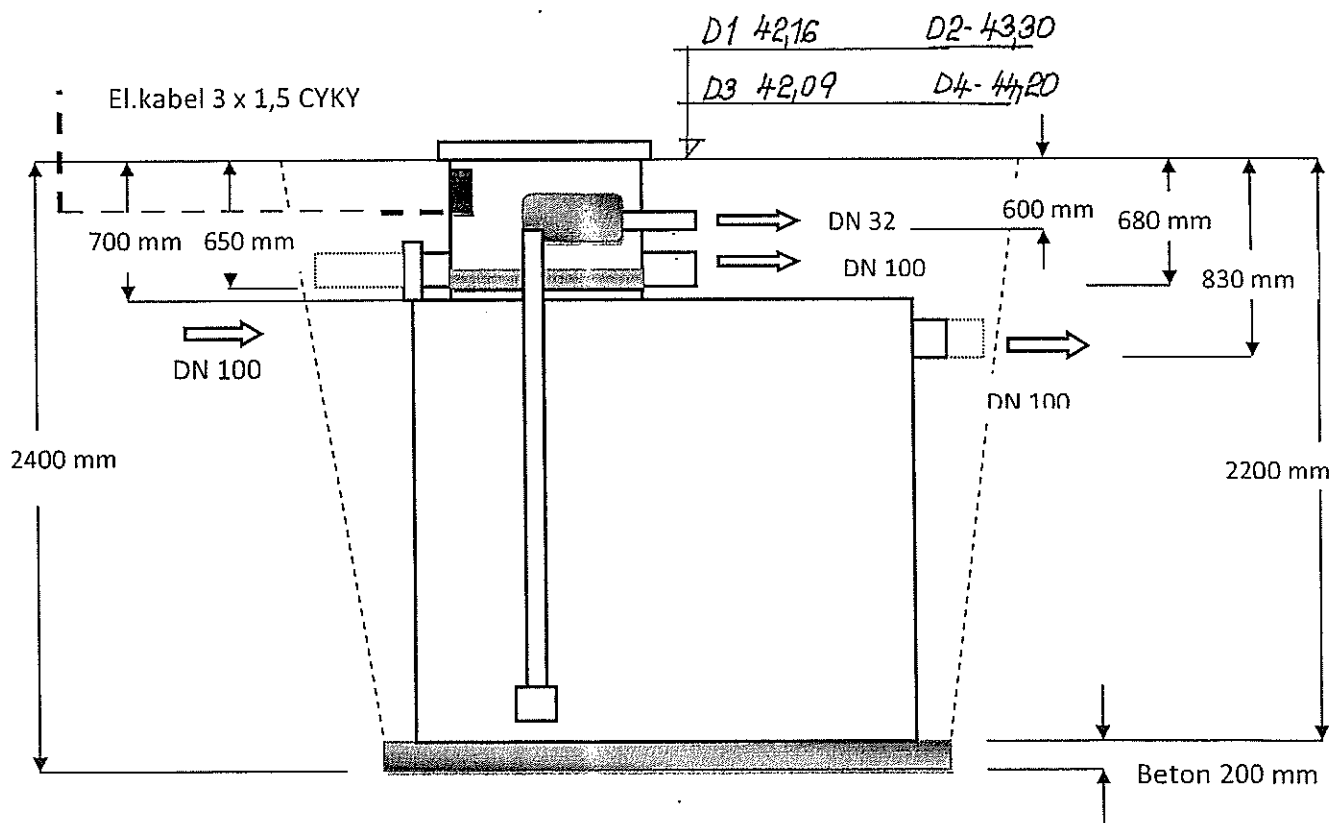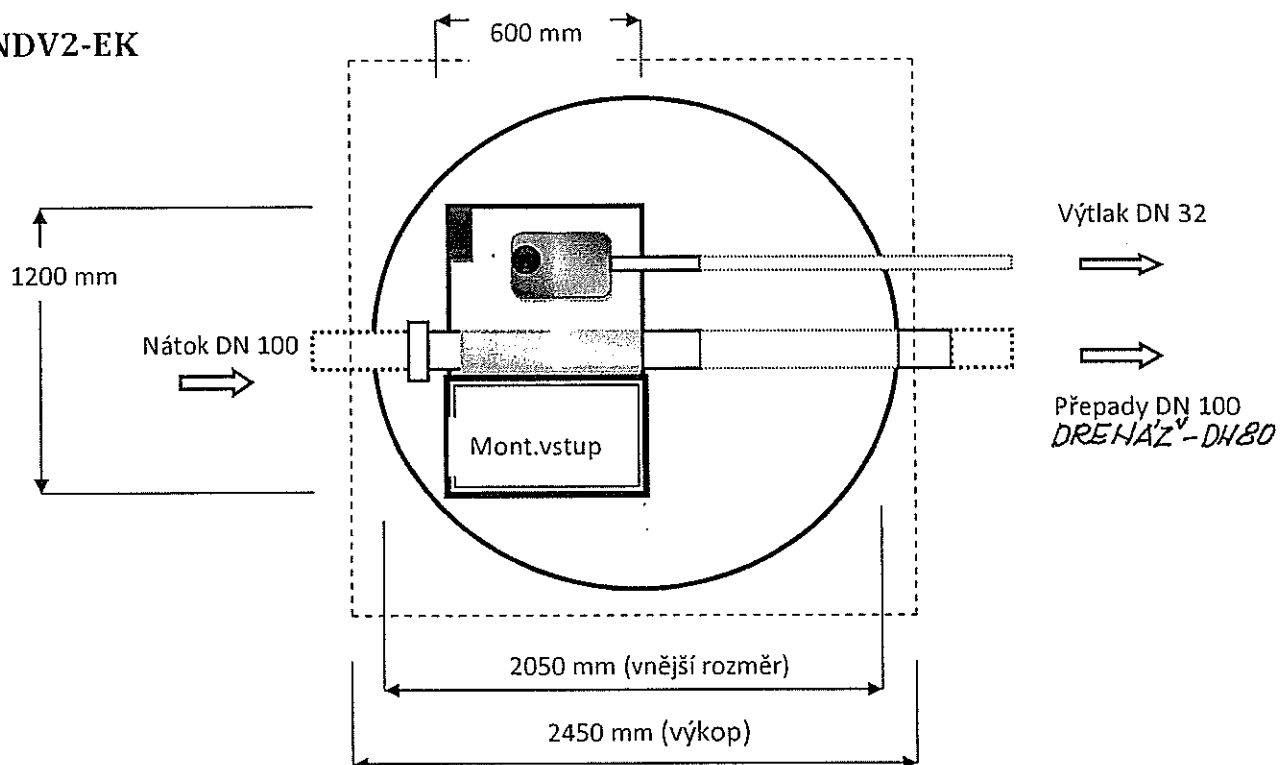

Ekocis, spol s r.o., Bubovice 61, Karlštejn 267 18

tel. 311/67 25 13, mob. 731/583 818

www.ekocis.cz

e-mail: objednavky@ekocis.cz