


# INŽENÝRSKÝ ÚKOL ZÁKLAD BETONOVAT DO BEDNĚNÍ V LÍCI ZDIVA

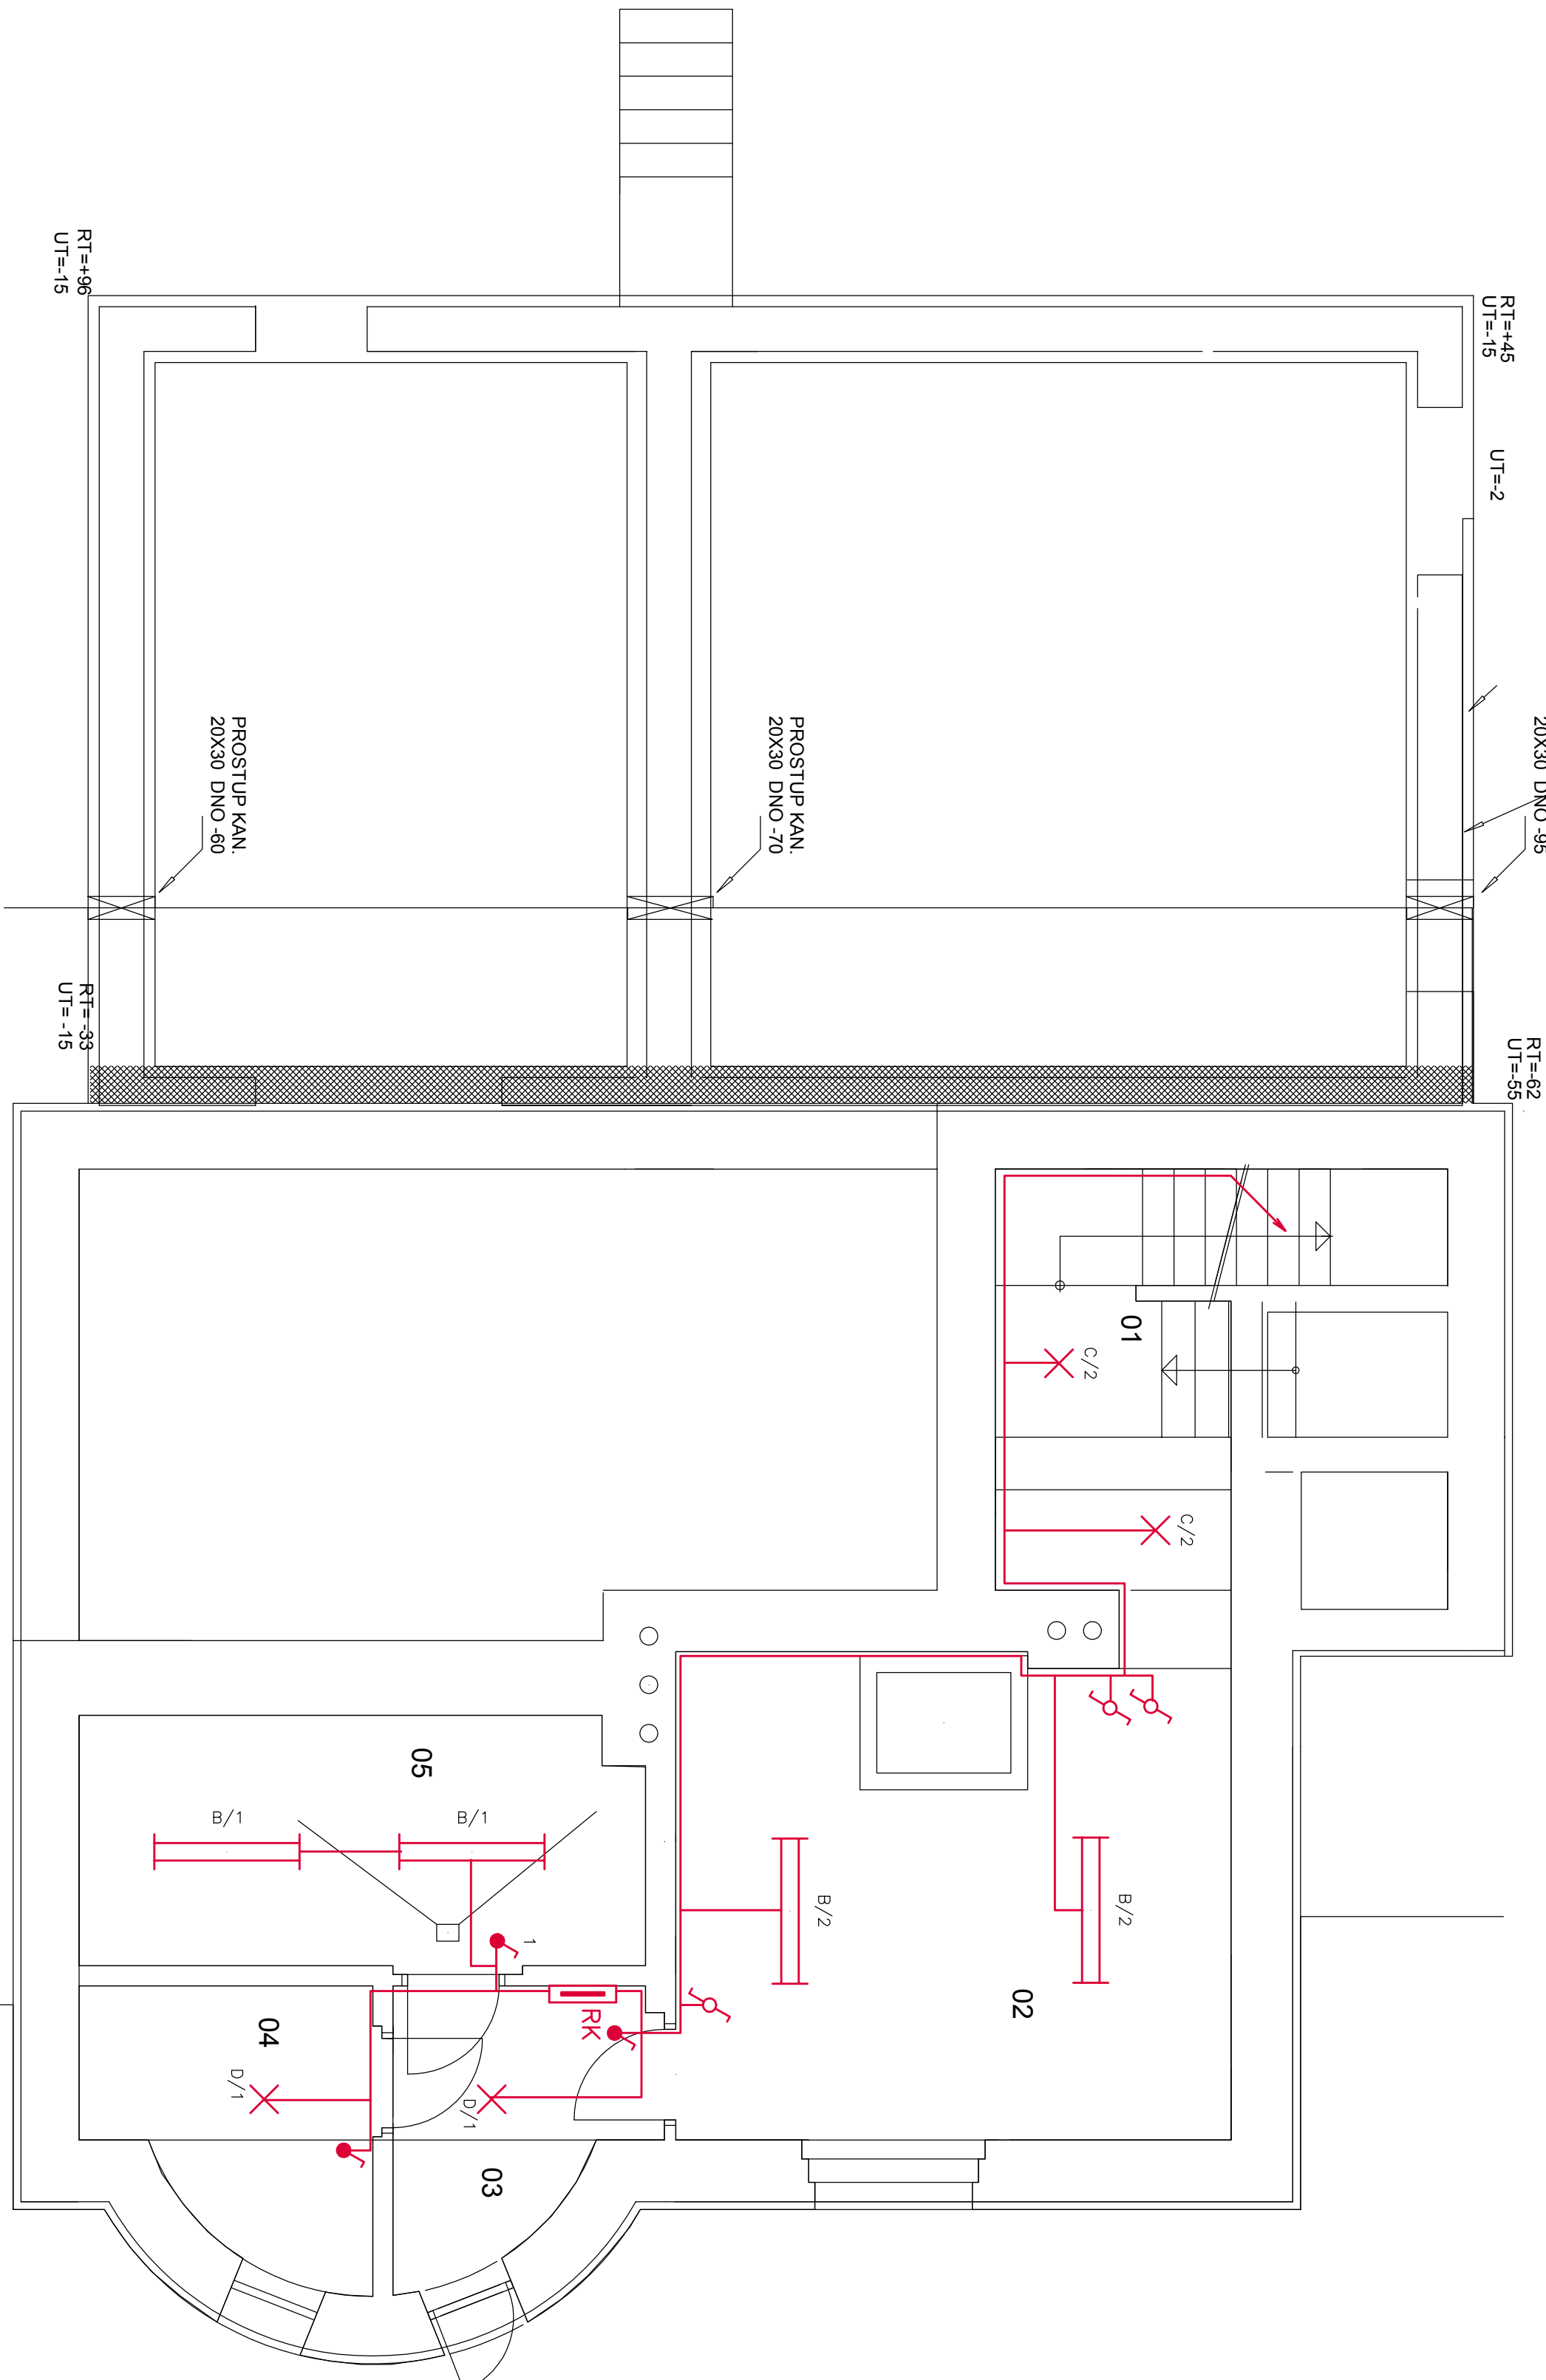


Č.	MÍSTNOST	PLOCHA
01	SCHODIŠTĚ	9,9
02	ŠATNA PERSONÁLU	22,1
03	CHODBA	5,1
04	SKLAD ZAHR. NÁČINÍ	5,9
05	STROJOVNÁ ÚT	11,2

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	2 x 36W IP20	Zářivkové svítidlo přisazené, prizmatický kryt, elektronický předř.	2 x L 36 W/840 G13, 36W, 3350lm, Ra 80k;
B	2 x 36W IP65	Zářivkové svítidlo přisazené, elektronický předř.	2 x L 36 W/840 G13, 36W, 3350lm, Ra 80k;
C	1 x100W IP20	Žárovkové svítidlo přisazené,	1 x LED E27 12W/840
D	1 x100W IP44	Žárovkové svítidlo přisazené,	1 x LED E27 10W/840
E	1 x20W IP44	LED svítidlo přisazené, s pohybovým čidlem	1 x LED 20W
N	1 x8W IP20	Zářivkové svítidlo nouzový zdroj 1h	1 x 8 W

LEGENDA:

 - SPÍNACĚ ŘAZENÍ 1, 5, 6, 7

- Tlačítkový ovladač s orientační dotnavkou

	
VYPRACOVÁVAL ROMAN HRDĚJ MÍSTO VYSTAVBY INVESTOR	VEDOUcí PROJEKTANT ING. PETR ŠEDAU Ústí nad Orlicí, Hyačty Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
<b>ELÉKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra spol. s r.o. Jihoměstská 233 562 01, Ústí nad Orlicí IČO: 485 53 140, e-mail: info@el-sychra.cz	
STÁVBA	FORMÁT DATUM STUPĚŇ ČÍSLO ZAKÁZKY MĚŘÍTKO
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POD LESEM HLTVÁTY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ	A2 3./2016 DSP 16013 1:50
OBSAH	OSVĚTLĚNÍ 1.PP ČÍSLO VYKRESU
	E7