


PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE

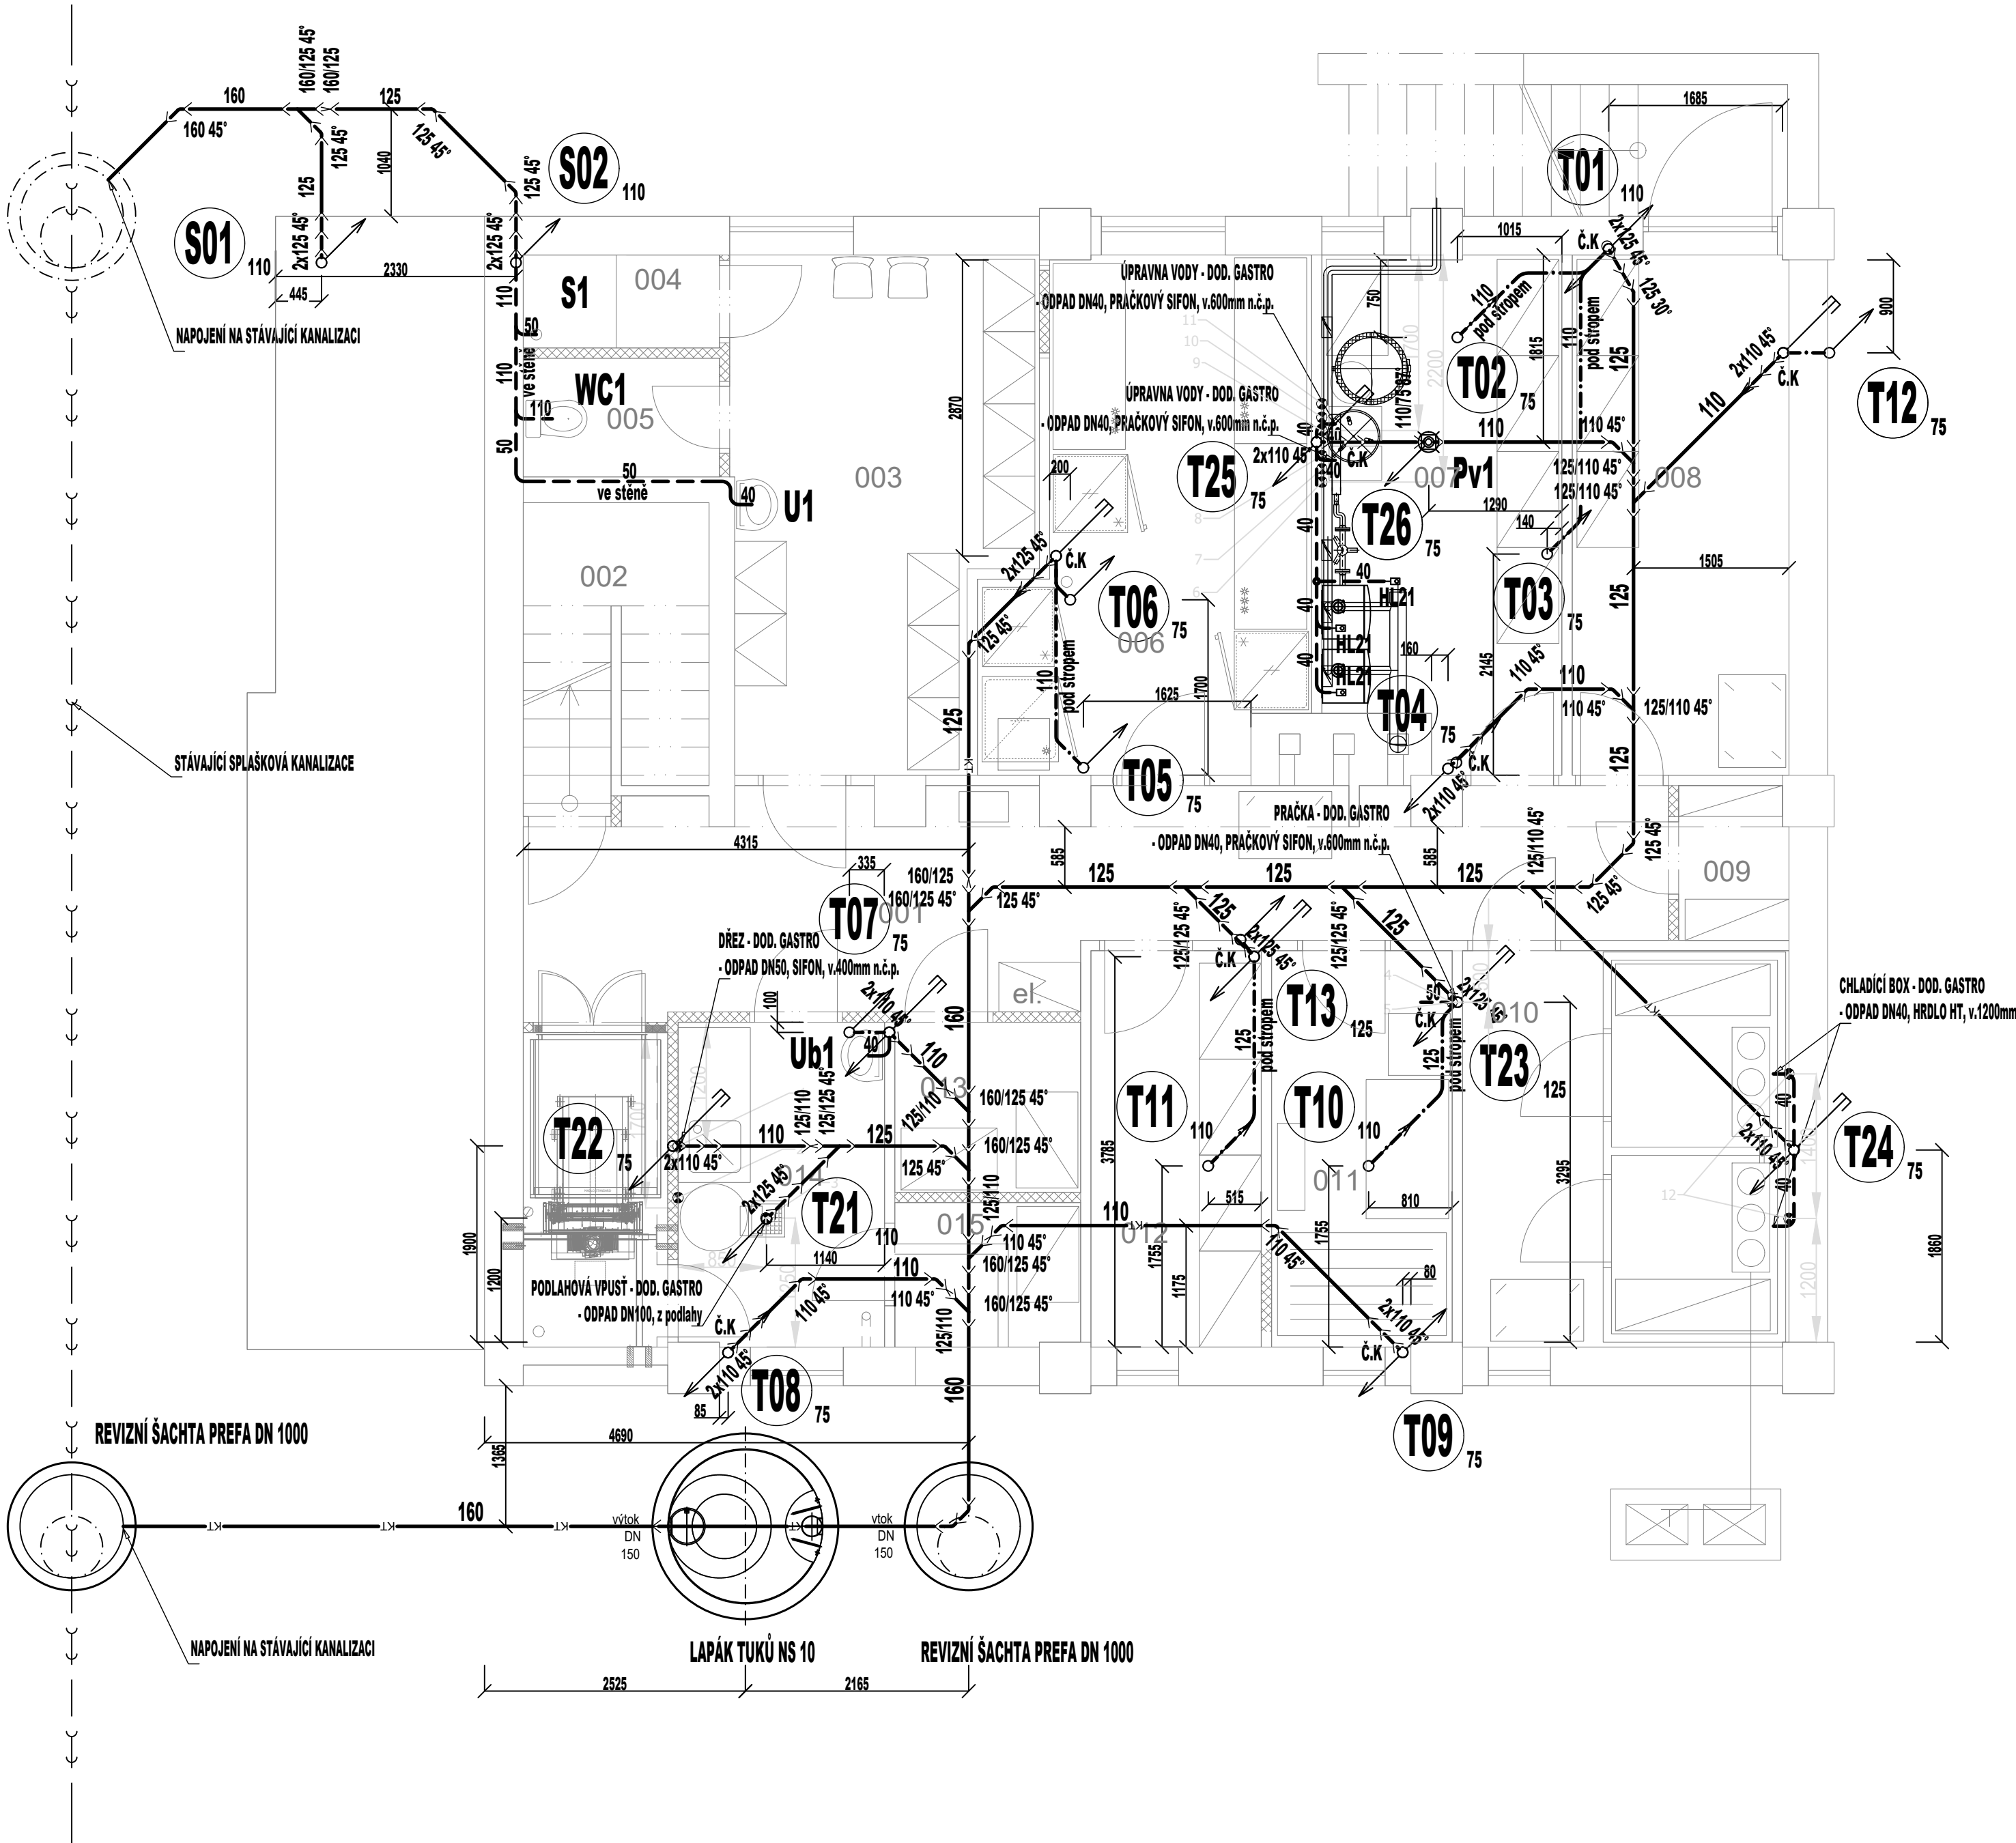

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ TUKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU	PPr
	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP OSMÁ HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ Z PVC OSMÁ KG-SYSTÉM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.PP.
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI ROSENÍ.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:		
Ing. arch. MARTA BALÁŽKOVÁ	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ nad ORLICÍ, odbor rozvoje města, PARDUBICKÝ KRAJ			
NÁZEV:		ČÍS. ZAKÁZKY: 120/2017 DATUM: 05/2017	
STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ PD: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
MÍSTO: v OBJEKTU OSSZ v ÚSTÍ nad ORLICÍ - parc. č. 1646		FORMÁT A4: 6	MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST: D.1.4.ZT - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		PŘÍLOHA:	Č. PARÉ:
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE		ZT.02	