


# PŮDORYS 1.PP - VODOVOD

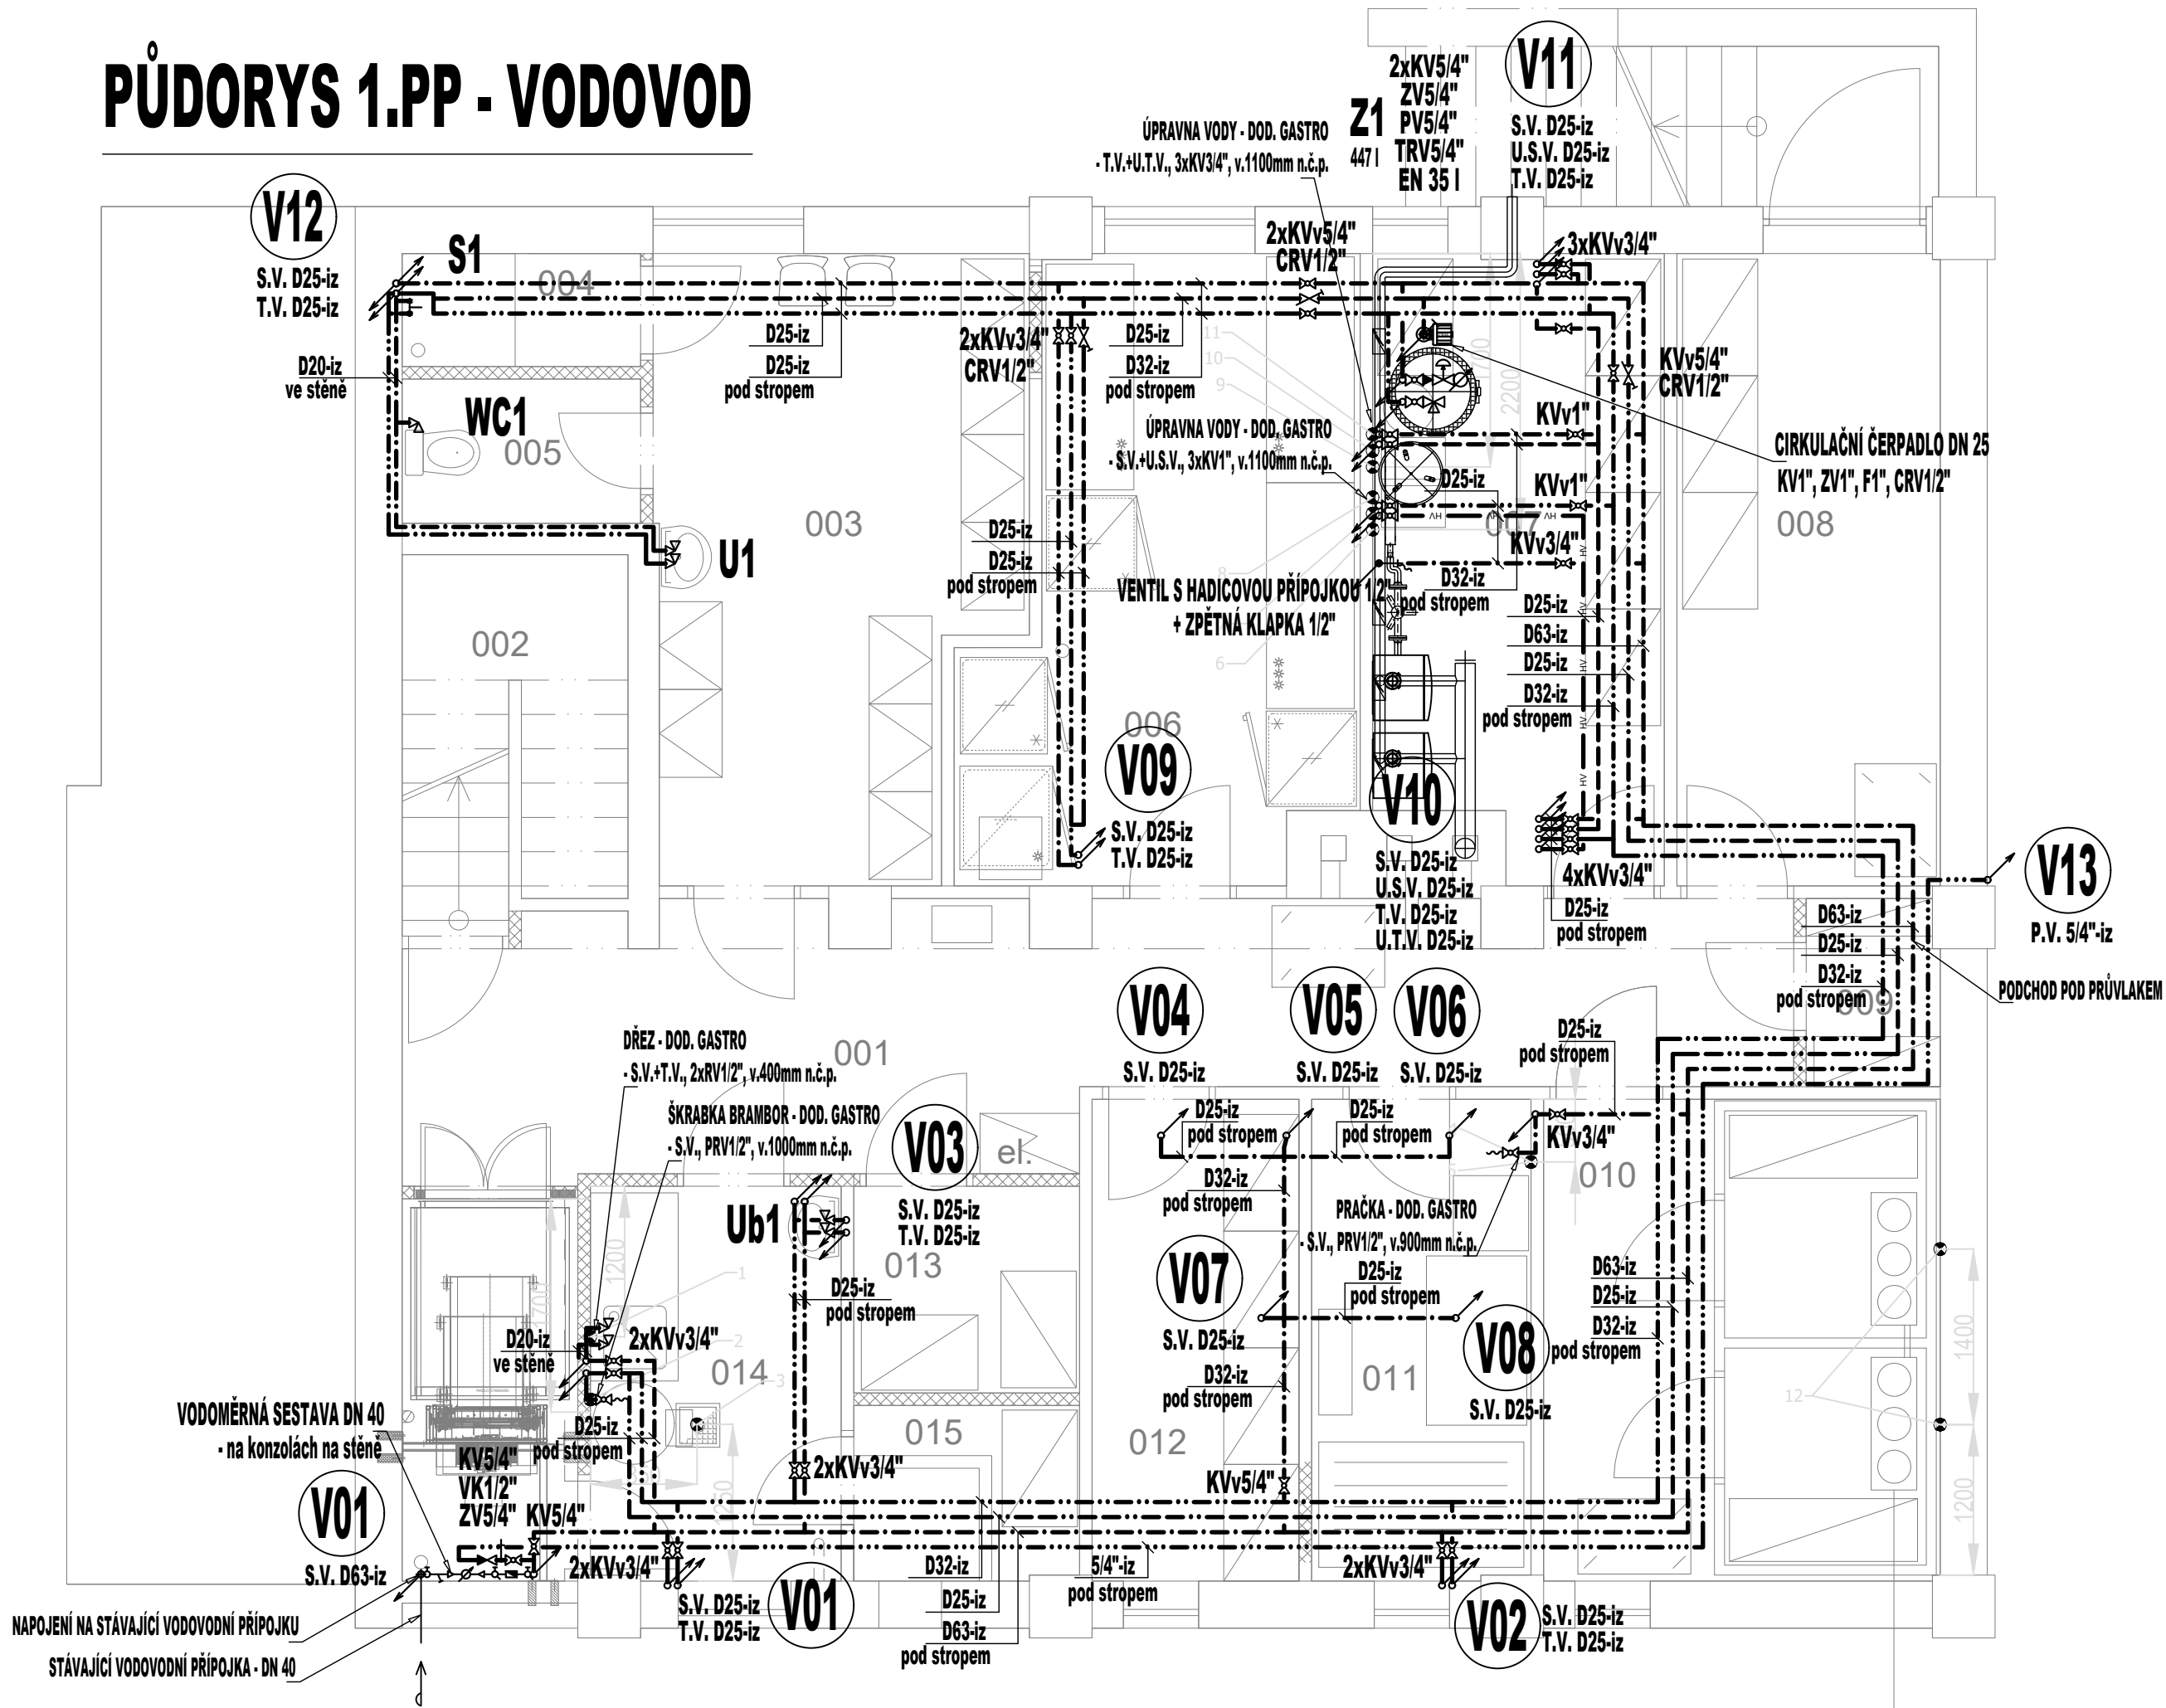

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— → —	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	PE
— · · · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
— · · · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK. OCEL
— · · · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
— — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE	PP-RCT
— — — —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ UPRAVENÉ STUDENÉ VODY	PP-RCT
— — — —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ UPRAVENÉ TEPLÉ VODY	PP-RCT
V1 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z TŘÍVRSTVÉHO MATERIÁLU PP-RCT.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POT.
- PÁTEŘNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM 1.PP.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH,  
PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. ČÁSTEČNĚ PO STĚNÁCH NEBO V PODLAZE.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU  
TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODPOVĚDNÝ POJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
Ing. arch. MARTA BALÁŽIKOVÁ	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl		
					
INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ nad ORLICÍ, odbor rozvoje města, PARDUBICKÝ KRAJ					
NÁZEV: STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ					
MÍSTO: v OBJEKTU OSSZ v ÚSTÍ nad ORLICÍ - parc. č. 1646					
ČÁST: D.1.4.ZT - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍS. ZAKÁZKY: 120/2017 DATUM: 05/2017	
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - VODOVOD				STUPEŇ PD: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
				FORMÁT A4: 3 MĚŘÍTKO: 1:50	
				PŘÍLOHA: Č. PARÉ:	
				ZT.04	