

JAFIS s.r.o.  
Moravská 786  
570 01 Litomyšl

naše značka  
5001581585

vyřizuje  
Martin Svoboda

datum  
06.09.2017

Věc:

**STL průmyslový plynovod pro kotelnu Štěpnice Ústí nad Orlicí**

Obec: Ústí nad Orlicí

Ulice: Mazánkova 75

K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Stavebník: TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 56201 Ústí nad Orlicí

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

Umístění HUP: zemní provedení - před oplocením kotelny (dle PD)

Plynoměr, typ a rozteč: stávající

Přetlak při měření: stávající

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.

Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001581585 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Martin Svoboda  
Technik přípoj. a rozvoje PZ-Čechy východ  
Odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ  
+420495060161  
[martin.svoboda@innogy.com](mailto:martin.svoboda@innogy.com)


Přílohy: Ověřená příloha žadatele

Rozdělovník: -



Legenda:

	linie		VTL/STU/VTU		ochranné zařízení		kabel		kabel proskládání ochrany
	nefunkční		VVTU plynovodu		kabel		snížení uzemnění		stanice katodové ochrany
	výstavba		elektrořepka		stanice		stanice katodové ochrany		stanice katodové ochrany
	regulační stanice		stanice		stanice		stanice katodové ochrany		stanice katodové ochrany

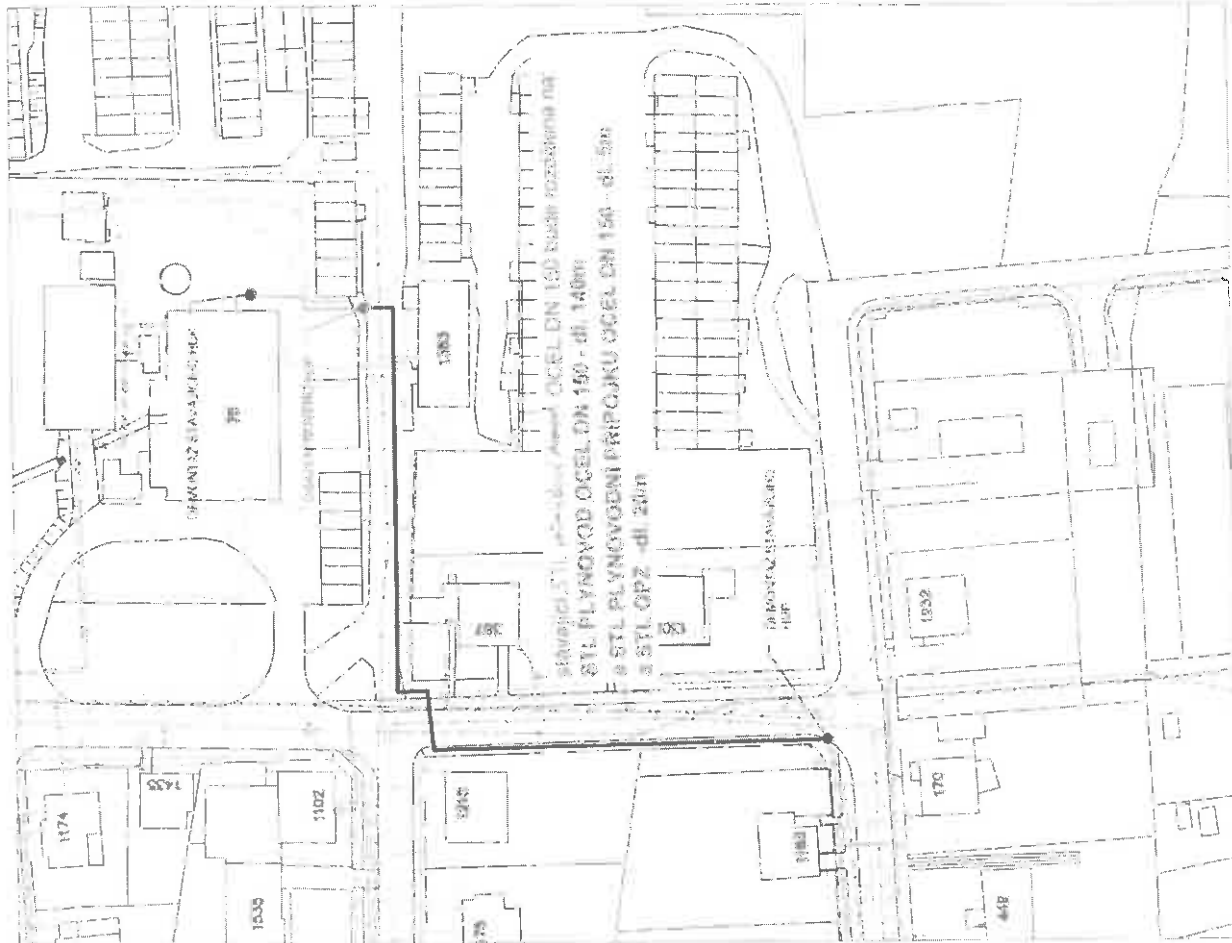

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (TEPVOS)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD (TEPVOS)
- KABEL VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (TEPVOS)
- TEPLOVOD (TEPVOS)
- KABELOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ)
- KABELOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ)
- SDELOVACÍ KABEL (OZ)
- KABELOVÁ TELEVIZE (KT ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

LEGENDA NAVRŽENÝCH ÚPRAV:

- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STL OPZ

UPOZORNĚNÍ  
- POLOHA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍTE ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCI SÍTÍ. POLOHY OVĚŘT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.  
- V MÍSTECH KRÍŽENÍ NOVÝHO PLYNOVODU A PŘÍPOJEK SE SILOVÝMI A SDELOVACÍMI KABELY BUDOU KABELY ULOŽENY DO BETONOVÝCH ŽLABŮ S PŘESAHEM 1 M NA KAŽDOU STRANU.  
- V PŘÍPADĚ STAVBY BUDE REALIZOVÁN VÝŘEZ ŠESTI KAPÁKOVÝCH ARMATUR NA STÁVAJÍCÍM ZRUŠENÉM PLYNOVODU

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Lenka Mencová	JAFIS s.r.o. MORAVSKÁ 788, 570 01 LITOMÝŠL IČO 25863244 TEL: 461540880, FAX: 461542807
VYPRACOVAL: Ing. Lenka Mencová	ČÍSLO ZAKAZKY: 12-2017
KATASTRÁLNÍ OZEMÍ: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	STUP. DOKUM.: DPS
INVESTOR: TEPVOS s.r.o., Ústí nad Orlicí	DATUM: 08/2017
STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA PRO KOTELNU ŠTĚPNICE ÚSTÍ NAD ORLICÍ	SVAZEK: C
OBSAH VÝKRESU: SITUACE STAVBY	MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1:1000 C.3