


TYP PROVEDENÍ: zapuštěný  
 KRYTÍ: IP30 / IP00  
 ROZMĚRY: 362x643x95 mm  
 DĚLENÍ: —  
 NÁTĚR: TYPOVÝ  
 OBSLUHA: —  
 PŘÍVOD (Y): SHORA  
 VÝVODY: NAHORU


Poznámky:

Proudová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí  
dle ČSN 33 200–4–41 ed.2:

základní – automatické odpojení od zdroje

VYPRACOVAL: BC. MAREK POKORNÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR ŠEDAJ	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. PETR ŠEDAJ	<div></div> <div><b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>		
MÍSTO VÝSTAVBY: st.p.č. 315, k.ú. Hylváty, Ústí nad Orlicí					
INVESTOR: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí					
STUPEŇ: DPS			FORMÁT: A4		
STAVBA: Stavební úpravy 4.np objektu Dukelská čp. 300, Ústí nad Orlicí, 562 01			DATUM: 11/2018		
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 18094		
ČÁST: ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.3	ČÍSLO PARÉ:	
OBSAH: ROZVADĚČ RB22–27					

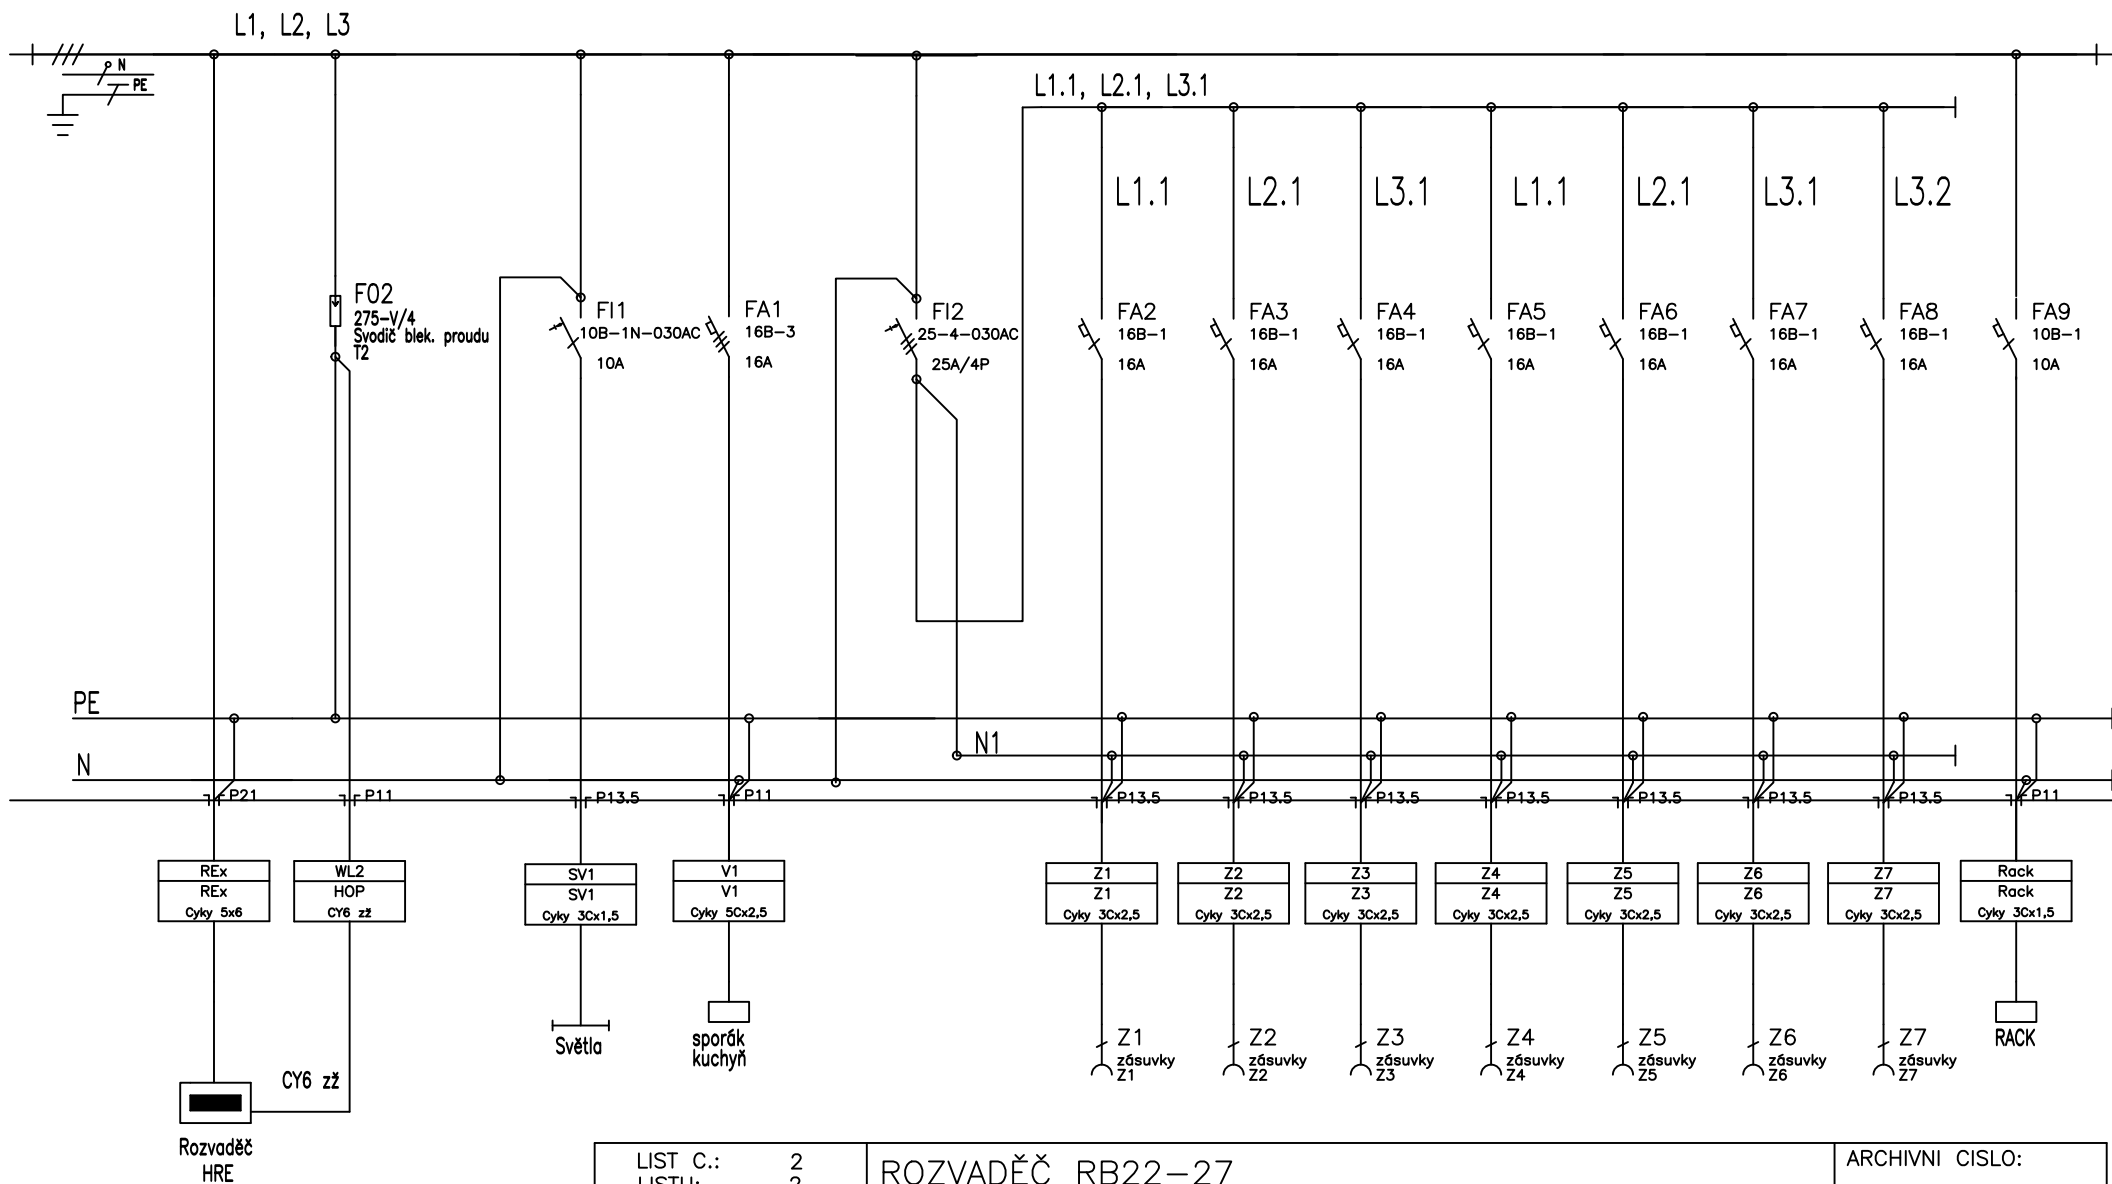

LIST C.: 2 LISTU: 2  <b>ELEKTRO-SYCHRA</b> <small>Elektro-Sychra, spol. s r.o.          Jilemnického 233          562 01, Ústí nad Orlicí          tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</small>	<b>ROZVADĚČ RB22-27</b>			ARCHIVNI CÍSLO:
	OBJ.C.,PJ: 18094	ZAK.CÍSLO:	AKCE: Podporované byty Dukelská čp. 300 4.NP	VYKRES CÍSLO: E-503
PROVEDL: Marek Pokorný	DATUM: 22.11.2018	INVESTOR: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16		