



OSAZENÍ ČERPACÍ STANICE

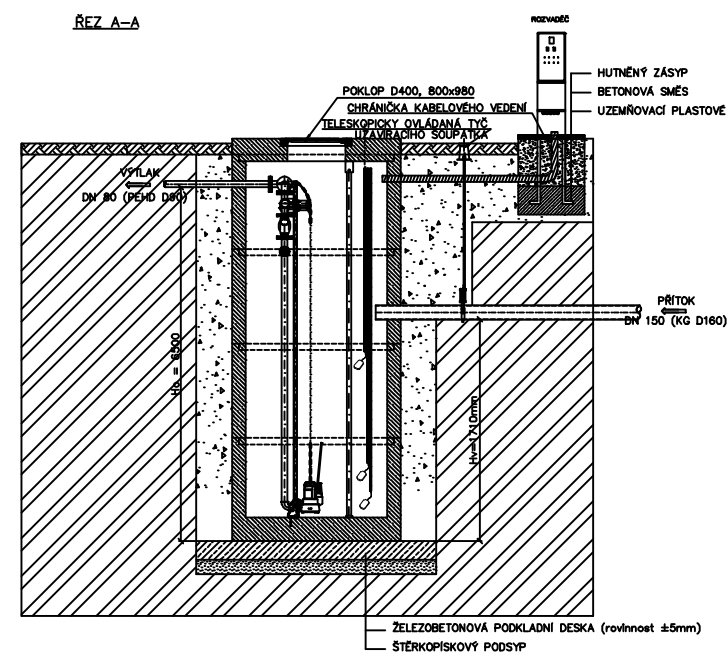


PŮDORYS

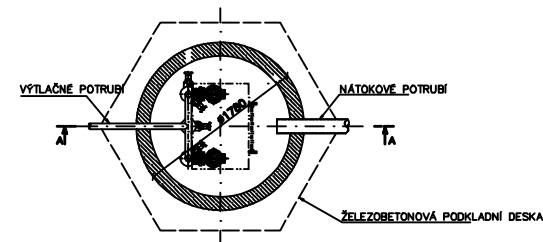

VYBAVENÍ MIMO ČERPACÍ STANICE

TYPOVÝ ROZVADĚČ RSC 6




PROVEDENÍ : SKŘÍŇ PLASTOVÁ PILÍŘOVÁ
ROZMĚRY NADZEMNÍ 906 x 1125 x 176 mm
KRYTÍ IP44
JÍMENOVITÝ PROUD 25 A

POZNÁMKY:
PŘI PŘEPNUTÍ ČERPADEL NA RUČNÍ PROVOZ JE VÝRAZEN PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ –
POZOR-ČERPADLO ZAPNUTO TRVALE!
SIGNÁLY PORUCHY ČERPADEL (RUDE) SVÍTÍ PŘI VÝPADKU I VYPNUTÍ MOTOROVÉHO SPOUŠTEČE.
HOUKAČKA HA1 A RELE KA2 JSOU POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍ JISTIČI
FU1-POJISTKA HOUKAČKY – PŘIPOJENA PŘED HLAVNÍ VYPÍNAČ (JISTIČ)
(PROUDOVÉM CHRÁNIČI)!!!
ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 50Hz , 400V / TN-S
OCHRANA PŘED NEB. SBÍHOVNÝM ODPOJENÍM + SBÍHOVNÝM ODPOJENÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41


VYSTROJENÍ ČERPACÍ STANICE:

Výtlačné potrubí v ose

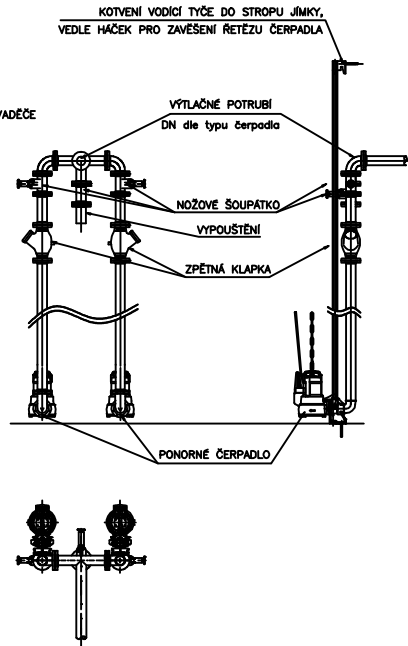


- Armatury a potrubí v čerpací stanici:
- 1) nerez, litina
 - 2) plastové (nožová šoupátka jsou nahrazena plastovými kulovými kohouty)


PROVEDENÍ VSTUPNÍHO KOMÍNKU



ČERPACÍ STANICE AS-PUMP 1500-6500 EO/B-SV

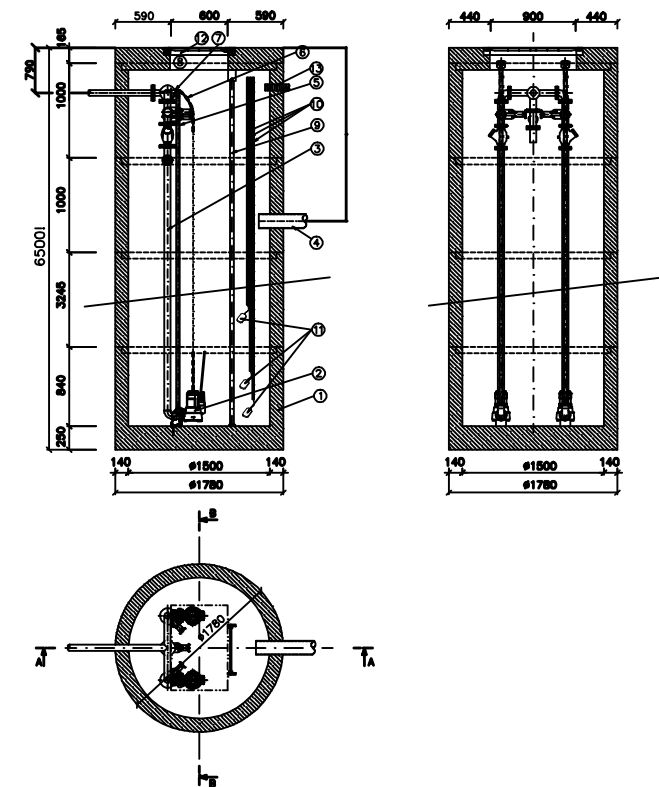

- LEGENDA:
- ① ČERPACÍ STANICE AS PUMP 1500/6500 EO/B-SV
Železobetonová šachta z prefabrikovaných dílců,
vnitřní Ø 1500mm, určená k uložení na podkladní betonovou desku
 - ② PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO
– typ dle návrhu
 - ③ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
– DN 80 (PEHD D90x3,4mm) SDR17
 - ④ NÁTOKOVÉ POTRUBÍ
– DN 150 (KG D160)
 - ⑤ VODICÍ TYČ PRO ČERPADLO
 - ⑥ ŘETĚZ ČERPADLA
 - ⑦ KOTVENÍ VODICÍ TYČE + HAČEK PRO ŘETĚZ
 - ⑧ MONTÁŽNÍ (VSTUPNÍ) KOMÍNEK
 - ⑨ VSTUPNÍ ŽEBŘÍK
 - ⑩ CHRÁNIČKA KABELU PLOVÁKU
 - ⑪ SPÍNACÍ PLOVÁK ČERPADLA
 - ⑫ LITINOVÝ POKLOP, D400
 - ⑬ PROSTUP PRO EL. CHRÁNIČKU, DN65 nebo 2x DN50

 BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 PRAHA 2 IČ: 282 23 083 www.bursikholding.cz	+	vypisovatel:	Michal Kadlec
			zodp. projektant:	Michal Kadlec
			ved. projektant:	Ing. Jaroslav Bursík
			autorizace:	ČKAIT č.0700606
investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	základové číslo:		
stavba:	Dům dětí a mládeže	datum:	08/2018	
objekt:	Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	formát:	2 x A4	
část:	10.01 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	mřížnice:	---	
obsah:	ČERPACÍ STANICE SPLAŠK.KANALIZACE	druh dokumentace:	DPS	
		označení:	č. paré:	
		K05		