


2x KOLENO 90° DN32
REDUKCE DN40/32

DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD
- OPZ (ODBĚR.PLYN.ZAŘÍZENÍ)

HUP
KUL.KOHOUT DN40 (HUP)
(SOUČÁST NTL PŘÍPOJKY)

NTL VSTUP (300kPa)
DN40 (6/4")

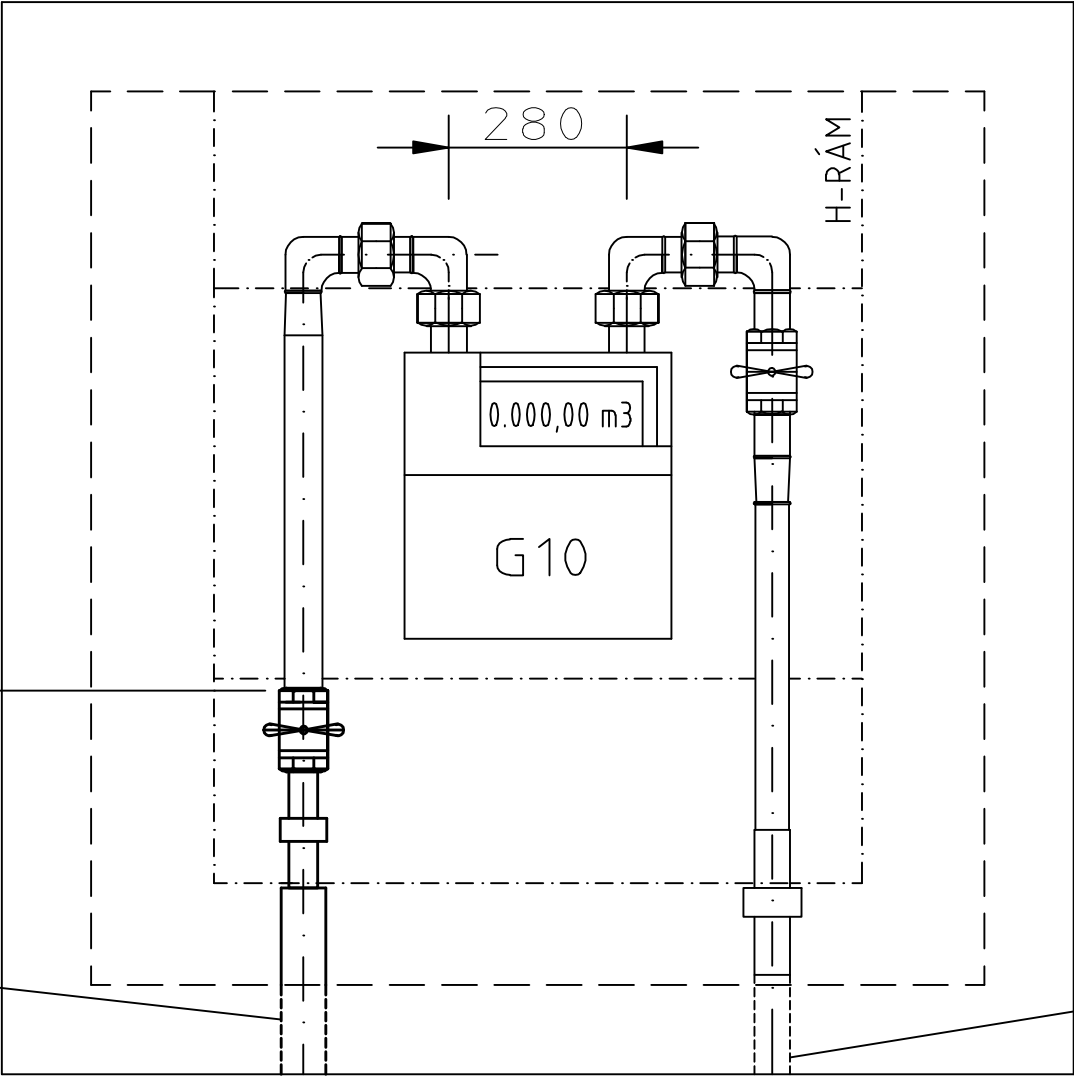

MP
MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR
např.ROMBACH G10, DN32, ROZTEČ 280mm

2x KOLENO 90° DN32

KULOVÝ KOHOUT DN32


REDUKCE DN25/40

(PŘECHODKA OCEL DN25/Cu D28x1,5mm)

NTL VÝSTUP (2kPa)

POZNÁMKA

- UMÍSTĚNÍ - V NICE VE FASÁDĚ OBJEKTU (NA HRANICI POZEMKU)
- PROVEDENÍ-VYZDĚNÉ, S OCELOPLECHOVÝMI,UZAVÍRATELNÝMI DVÍŘKY A VĚTRACÍMI OTVORY
- ROZMĚRY-ŠÍŘKAxVÝŠKA 800x800mm,HLOUBKA 400mm,SPODNÍ HRANA KIOSKU min.500mm
NAD TERÉNEM
- VÝSTROJ-KULOVÝ KOHOUT DN40 (HUP), REDUK CE DN40/DN32, MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G10
(dle skutečného odběru),rozteč 250mm-osadí plynárenská společnost (např.GASNET s.r.o.,
příslušný závod, KULOVÝ KOHOUT DN32, REDUKCE DN32/25, PŘECHODKA OCEL DN25/Cu D28
- FITINKY-KOLENA DN25,VSUVKA DN40, DN32, DN25
- POTRUBÍ-TRUBKY OCELOVÉ DN40, DN32, DN25, MĚDĚNÉR D28x1,5mm

 <div>Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 PRAHA 2 IČ: 282 23 083 www.bursikholding.cz</div>		vypisoval:	Michal Kadlec
		zodp. projektant:	Michal Kadlec
		ved. projektant:	Ing. Jaroslav Bursík
		autorizace:	ČKAIT č.0700606
Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		zadávací číslo:	
stavba: Dům dětí a mládeže		datum:	08/2018
objekt: Areál Pekař 01, Ústí nad Orlicí		formát:	2 x A4
část: MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNU (PEHD D50 SDR11 PE100, vč.HUP)		měřítko:	---
obsah: VÝSTROJ NIKY (PRO HUP A MP)		druh dokumentace:	DPS
		označení:	č. paré:
		G05	