


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z PE100, RC, 90x5,4, SDR17
V TRAVNATÉM PÁSU

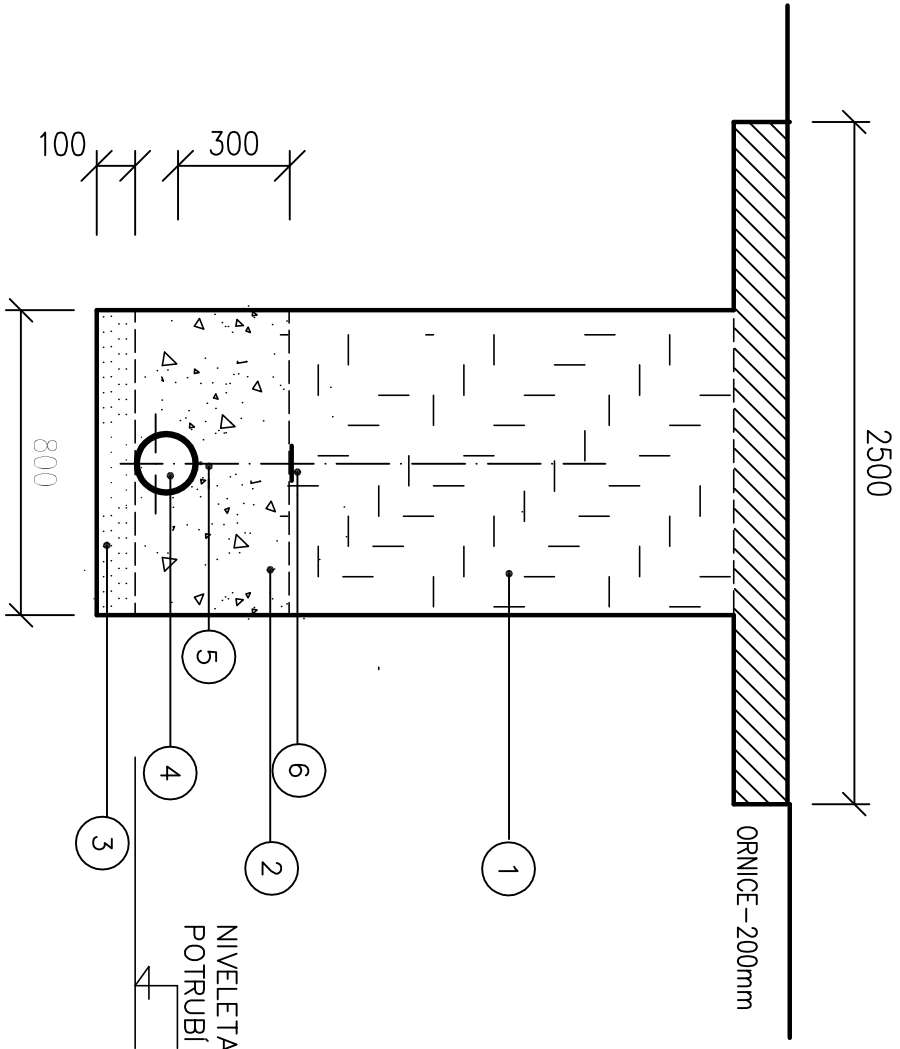

- LEGENDA:**
- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
 - 2 – OBSYP POTRUBÍ PROHOZENÝM VÝKOPKEM
 - 3 – HUTNĚNÉ LOŽE-PROHOZENÝ VÝKOPEK
 - 4 – PE, RC, VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
 - 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
 - 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE							DATUM		
Zodpov. projektant	Vypracoval			Kontrola						
Ing.Pravec František <i>Pravec</i>	Ing.Kopecký Josef <i>Kopecký</i>			Ing.Kopecký Josef <i>Kopecký</i>						
Obec Knapovec	Kraj		Pardubický							
Investor	TEPVOS spol.s r.o. Ústí nad Orlicí									
<div><div><div>PC</div><div>projektční kancelář</div></div><div>570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</div></div>										
OBNOVA VÝTLAČNÉHO ŘADU Z PE90				Číslo zakázky						05032018
DÉLKA 312m V OBCI KNAPOVEC				Druh projektu						DPS
				Datum						02./2019
				Formát A4						2xA4
				Měřítko						Číslo přílohy
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ				1:20						D.6

PC

projektční kancelář

570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz