


Podélný profil
Rozváděcí vodovodní řad D-2

M 1: 100 /100

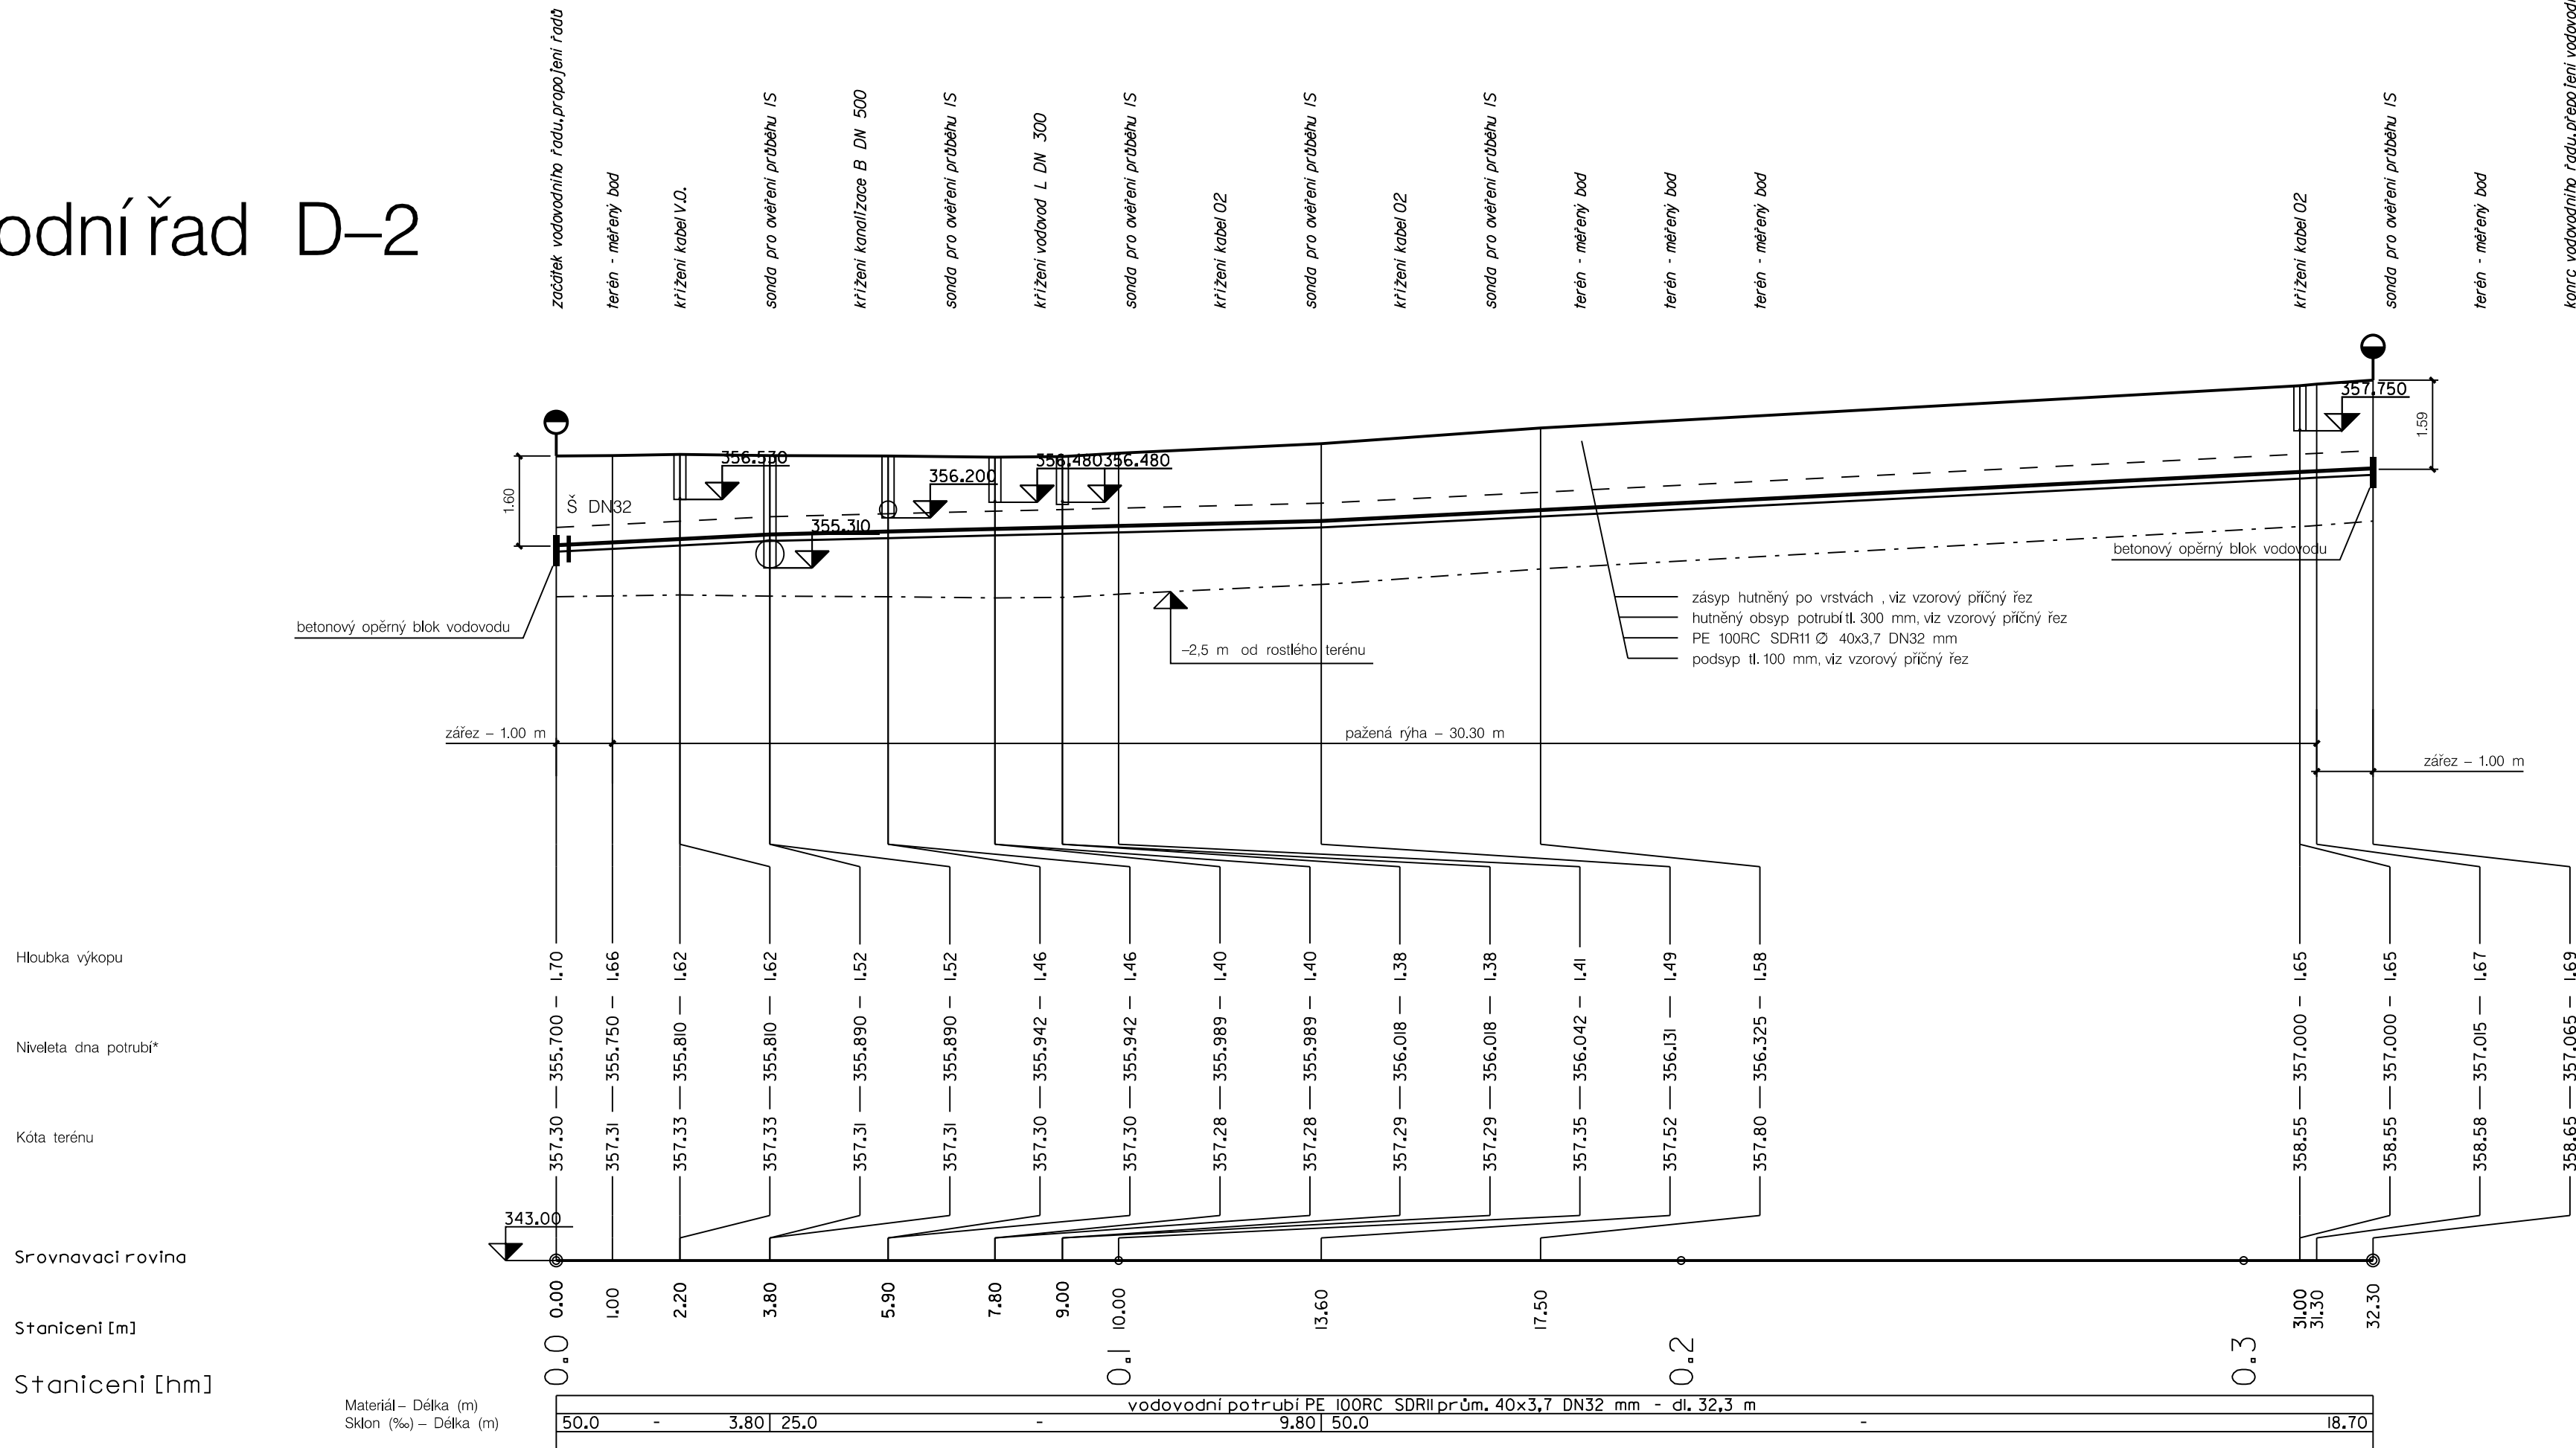

Hloubky inženýrských sítí při křížení je nutno ověřit ručně kopanými sondami III

Upozornění:

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	B. Štěpánek, DiS.	M Projekt CZ  s.r.o.	
				17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	Formát:	4 /A4
pMĚÚ:	Ústí nad Orlicí	MĚÚ:	Ústí nad Orlicí	Datum:	02 /16
Investor:	TEPVOS, s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí				
Akce:	Ústí nad Orlicí – rekonstrukce vodovodu v ulici Dělnická (Tvardkova – Smetanova) k.ú. Ústí nad Orlicí			Stupeň:	DSP
				Měřítko:	1:100/100
				Číslo zak.:	15_1006
Obsah:	Podélný profil vodovodu – Rozváděcí vodovodní řad D–2			Číslo:	D.2.2